

КОНТАЧ ООД

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

**ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
КЪРДЖАЛИ
сграда 2-И-роМЪЖКО
гр.Кърджали, ул.Добрич 44
ИК 40909.103.2.26**



август, 2016 г

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	4
2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО	
2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА	
2.2.1. Геометрични характеристики на сградата.....	
2.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади.....	
2.2.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове	
2.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади:	
2.2.5. Строителни характеристики на покрива по типове	
2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.....	
2.2.1. Външни стени	
2.2.2. Дограма.....	
2.2.3. Покрив.....	
2.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове:	
2.3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ.....	
2.3.1. Котелно	
2.3.2. Отоплителна инсталация.....	
2.3.3. БГВ	
2.3.4. Студозахранване и климатизация.....	
2.3.5. Вентилация.....	
2.4. ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ.....	
2.4.1. Осветителна инсталация.....	
2.4.2. Силови електроконсуматори – Разни (влияещи и невлияещи)	
2.4.3. Баланс на ел. енергията по системи	
2.5. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.....	
2.5.1. Данни за разход на енергия	
2.5.2. Анализ на енергопотреблението	
2.5.3. Разход на енергия за референтния период	
3. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА	
3.1. Създаване модел на сградата	
3.2. Калибриране на модела.....	
3.3. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НОРМАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛА.....	
3.4 ПОТЕНЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЕНЕРГИЯ.....	
3.5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ПРОЕКТА	
4. СПИСЪК ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ	
4.1. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ:	
4.2. ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ:.....	
5. ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ И СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ НА СГРАДАТА	
6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СГРАДАТА.....	
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	

Представяне на енергийния потребител

1.1.Информация за контакти

Наименование	Държавна Психиатрична Болница Кърджали
Адрес:	гр.Кърджали, ул.“ Добрич“ 44
Телефон:	0361/ 6- 26-95
Факс:	0361/ 6- 26-95
e-mail:	dpb_kardjali@abv.bg
Начална и крайна дата на обследването:	юли-август 2016г
Лице отговорно за обследването:	

1.2.Информация за организацията провела обследването

Наименование	„Контач ” ООД
Адрес:	гр.София, бул.”Н.Й.Вапцаров” № 51а
Телефон:	0878/510045
Факс:	
e-mail:	countach_ees@abv.bg
Лице отговорно за обследването:	Наталия Събева

ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ

Държавна Психиатрична Болница Кърджали- сграда 2 - II-ро мъжко гр.Кърджали, ул.Добрич” 44

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Извършено е детайлно обследване за енергийна ефективност на **Сградата 2 – II-ро мъжко на Държавна Психиатрична Болница Кърджали**. Целта на обследването е да се установи интегрираната енергийна характеристика на сградата и да се класифицира сградата съгласно клас на енергопотребление в съответствие със **Закона за енергийна ефективност**, Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г., както и **Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради**, в сила от 07.03.2016г. на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради от 2015г и да се набележат енергоспестяващи мерки за привеждането ѝ в съответствие с действащата нормативна уредба за енергийна ефективност на сгради.

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №РД-16-1058/ 10.12.2009г. за енергийните характеристики на обектите, гр. Кърджали принадлежи към Климатична зона 8 – Южна България, която се характеризира със следните климатични особености:

- Средна надморска височина е под 500 м;
- Продължителност на отоплителния сезон е 175 дни;
начало: 28 октомври; край: 6 април
- Отопителни денградуси (DD) – 2400 при средна температура в сградата 19 °С (Наредба 15/ 28.07.2005 г. към Закона за енергетиката)
- Изчислителна външна температура: - 14 °С

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за гр. Кърджали за периода 2013–2015г., по данни от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за климатична зона 8.



2.1. Описание на сградата

Държавна Психиатрична Болница Кърджали /ДПБ/ е създадена и работи без прекъсване от 1954г. Болницата е психиатричен стационар от болничен тип и е изцяло държавна собственост. Съставена е от 7 болнични отделения с 320 легла и консултативно-диагностичен блок, профилирани според естеството на психичното разстройство и тежест на съпътстващите социални дисфункции. Отделенията се помещават в комплекс от сгради, като някои от тях са сградите на бившия затвор на гр. Кърджали, а други са строени след създаването на болницата.

БЛОК 2 на ДПБ Кърджали е сграда от болничния комплекс, в която се помещава II-ро мъжко отделение. Представлява монолитна двуетажна сграда. Сградата е преустроена за болнична от сграда на бившия Кърджалийски затвор. Втори мъжко отделение е отделение с отворен режим с три структурни сектора съответно за пациенти с висока, средна и ниска степен на зависимост от грижи. Сградата разполага с 40 легла. На първия етаж са разположени три болнични и една санитарска стаи; тоалетна с баня за пациенти; офис и столова за пациенти. На втория етаж са шест болнични стаи, кабинетите на началник отделенията, старшата сестра и сестринска стая с манипулационна и библиотеката на болницата.

Външните стени на сградата са от плътни тухли с дебелина на зида 45 см на първия и 36см на втория етаж с положена вътрешна и външна мазилка.

Дограмата на сградата е дървена с единично стъкло и PVC със стъклопакет. Входната врата за отделението е от юг – дървена плътна с частично остъкляване.

Покривът е скатен с бетонова таванска плоча и дървена покривна конструкция с керемиден покрив.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Подът на сградата е под върху земя. По средата на първия етаж има проход, което формира под към външен въздух на частта от втория етаж над прохода.

Отопляването на сградата е от котелната централа намираща се в Сграда 1 на билничния комплекс. Няма мерене на топлоподаването към отделните сгради на болницата, затова топлоподаването от котелното е разделено на база отопляема площ..

Подготовка на битова гореща вода е от ел.бойлери монтирани в сградата.

Осветителните тела са с обикновенни ЛНЖ 75W и с луминесцентни осветителни тела 2x36W и 3x36W.


Общият брой легла в сградата са 40 обслужвани от 18 медицински персонал - лекари, сестри и помощен персонал. Графикът на обитаване е 24 часа на ден.

Схема на сградата е показана на фиг.2.1

Таблица 2.1

Данни за обекта			
Сграда (наименование)		ДПБ Кърджали БЛОК 2-II-ро мъжко	
Адрес		гр. Кърджали	ул. „Добрич“44
Тип сграда		болница	
Собственост		държавна	
Година на построяване		1940	
Брой обитатели / капацитет		40легла + 18 мед.персонал	
График обитатели час/ден		График отопление час/ден	
Работни дни, час/ден	24	Работни дни, час/ден	24
Събота, час/ден	24	Събота, час/ден	24
Неделя, час/ден	24	Неделя, час/ден	24

Схема на сградата



Изгледи от сградата



Фасади Север



Фасада Юг



Фасада Изток



Фасада Запад

2.2.1. Геометрични характеристики на сградата

Табл. 2.2

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем бруто	Отопляем обем нето
m ²	m ²	m ²	m ³	m ³
360	720	697,50	2405,30	2044

2.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади

Табл. 2.3

Тип	U	C	И	Юг	З	Общо
№	W/m ² K	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
1	1,54	48,00	114,23	48,00	122,10	332,33
2	1,33	43,48	76,77	44,00	142,04	306,29
Общо		91,48	190,99	92,00	264,14	638,61

Референтен коефициент стени 2016г - $U_{ref.2016} = 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$

2.2.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове

Табл. 2.4

Под			
Тип		под над земя	Под към външен въздух
№	-	Тип 1	Тип 2
	A, m ²	337,50	22,50
	U, W/m ² K	0,38	2,46
Обобщен коефициент на пода U*			0,51

Референтен обобщен коефициент под 2016г - $U_{ref.2016} = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$

2.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади:

Табл. 2.5

Прозорци и врати						C		И		Ю		З		Обща площ по типове
Тип	a	b	A	U	g	n	A	n	A	n	A	n	A	
	m	m	m²	W/m²K	-	бр.	m²	бр.	m²	бр.	m²	бр.	m²	m²
1	PVC/ алуминиева дограма със стъклопакет					1	2,52	0	0,00	0	0,00	11	25,59	28,11
пр	1,40	1,80	2,52	2,00	0,56	1	2,52	0	0,00		0,00		0,00	2,52
пр	1,50	1,75	2,63	2,00	0,56		0,00	0	0,00		0,00	9	23,63	23,63
вр	0,70	2,00	1,40	2,00	0,56		0,00		0,00		0,00	1	1,40	1,40

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

пр	0,80	0,70	0,56	2,00	0,56	0	0,00		0,00		0,00	1	0,56	0,56
2	Дървена дограма с едно стъкло					1	2,00	32	106,61	2	4,00	3	7,88	120,48
пр	1,50	1,75	2,63	5,88	0,62		0,00	15	39,38		0,00	3	7,88	47,25
пр	3,00	1,80	5,40	5,88	0,62		0,00	7	37,80		0,00	0	0,00	37,80
д пл вр	0,80	2,00	1,60	5,88	0,62		0,00	1	1,60		0,00	0	0,00	1,60
пр	2,60	1,80	4,68	5,88	0,62		0,00	5	23,40		0,00	0	0,00	23,40
пр	1,50	1,00	1,50	5,88	0,62	0	0,00	1	1,50	0	0,00	0	0,00	1,50
пр	0,09	1,80	0,16	5,88	0,62	0	0,00	2	0,32	0	0,00		0,00	0,32
вр	0,90	2,90	2,61	5,88	0,62	0	0,00	1	2,61	0	0,00	0	0,00	2,61
д пл вр	1,00	2,00	2,00	3,91	0,001	0	0,00	0	0,00	1	2,00	0	0,00	2,00
д пл вр	1,00	2,00	2,00	3,91	0,001	1	2,00	0	0,00	1	2,00	0	0,00	4,00
ОБЩО:							2	4,52	32	106,61	2	4,00	14	33,46

Прозорци и врати обобщени						С		И		Ю		З		Обща площ по типове
Тип	a	b	A	U	g	n	A	n	A	n	A	n	A	
	m	m	m²	W/m²K	-	бр.	m²	бр.	m²	бр.	m²	бр.	m²	
1	PVC дограма със стъклопакет			2,00	0,56	1	2,52	0	0	0	0	11	25,59	28,11
2	Дървена дограма с едно стъкло			5,88	0,62	0	0	32	106,61	0	0	3	7,875	114,48
3	Дървена вр.плътна			3,91	0,01	1	2,00	0	0,00	2	4,00	1	0,00	6,00
ОБЩО:						2	4,52	32	106,61	2	4,00	14	33,46	148,59

a - ширина на прозореца, **m**

b - височина на прозореца, **m**

A - площ на прозореца, **m²**

U - коефициент на топлопреминаване през прозореца, **W/m²K**

g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца

2.2.5. Строителни характеристики на покрива по типове

Табл. 2.6

Покрив

Характеристики по типове		Ur	A
№			
-		W/m ² K	m ²
1	Скатен покрив	0,76	360,0
	Обобщен коефициент на покрива U*	0,76	360,0

Референтен коефициент на покрив 2016г - Uref.2016 = 0,21 W/m²K

2.2. Анализ на ограждащите елементи.

2.2.1. Външни стени

Стените на сградата са два тип – Тип 1 тухлен зид 36см изпълнен от плътни тухли с вътрешна и външна мазилка. Това са стените на втория етаж на сградата. Първия етаж е със стени Тип 2 тухлен зид 45 см изпълнен от плътни тухли с вътрешна и външна мазилка.



Строителните и топлотехнически характеристики на външните стени са определени по формулата:


$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_{вт}} + \sum \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{h_{вн}}}, \text{ W/m}^2\text{K},$$

където:


- ✓ $h_{вт}$ – коефициент на топлопредаване от вътрешната страна на стената, 25 W/m²K
- ✓ $h_{вн}$ - коефициент на топлопредаване от външната страна на стената, 7,7 W/m²K
- ✓ δ_i – дебелина на отделните слоеве от един и същ материал, m
- ✓ λ_i – коефициент на топлопроводност на материала, от който е изграден съответния слой, W/mK

Тип 1

	№	Материал	δ	λ		U
--	---	----------	---	---	--	---

	-	-	m	W/mK		W/m2K
	1	Външна мазилка	0,03	0,93	0,032	1,54
	2	Тухлена зидария	0,36	0,79	0,456	
	3	шпакловка	0,006	0,22	0,027	
	4	Вътрешна мазилка	0,02	0,70	0,029	
				Rsi =	0,13	
				Rse=	0,04	


Тип 2

	№	Материал	δ	λ		U
	-	-	m	W/mK		W/m2K
	1	Външна мазилка	0,03	0,93	0,032	1,33
	2	Тухлена зидария	0,45	0,79	0,570	
	3	шпакловка	0,006	0,22	0,027	
	4	Вътрешна мазилка	0,02	0,70	0,029	
				Rsi =	0,13	
				Rse=	0,04	

Коефициентите на топлопреминаване на стените е Тип 1 $U = 1.54 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ и Тип 2 $U = 1.33 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ завишени с $K = 1.1$ пораде наличието на термомостове при референтен $U_{\text{реф}} = 0,28 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

2.2.2. Дограма

Дограмата на сградата е дървена с единично стъкло и сменена PVC със стъклопакет. Неподменена дървена дограма има основно по фасада изток. В добро техническо състояние и с относително добри топлотехнически показатели са прозорците от PVC профил, остъклени със стъклопакет. Останалата част от дограмата не отговаря на съвременните изисквания и се нуждае от подмяна. Входните врати са дървени плътни с частично остъкляване.



2.2.3. Покрив

Покривът на сградата е един тип - скатен с таванска стоманобетонова плоча с подпокривно пространство височина до билото 2,50 м и покривна дървена конструкция с керемиди. Площта на таванската плоча е 360 м².



	№	Материал	δ	λ		R
	-	-	m	W/mK		m²K/W
	7	Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)	0,02	0,70	0,029	0,621
	6	Стоманобетон	0,15	1,63	0,092	
	5	посипка	0,1	0,20	0,5	
	4	Въздух	1,00			0,13
	3	дърв констр	0,014	0,14	0,100	
	2	Хидроизолация	0,006	0,93	0,0065	
	1	керемиди	0,02	0,99	0,0202	

Стени надзид

№	Материал	δ	λ		U
-	-	m	W/mK		W/m²K
1	Външна мазилка	0,03	0,87	0,034	1,51
2	Тухлена зидария	0,36	0,79	0,456	

Средна обемна температура на сградата θ_i	°C	19,00
Външна температура с най-голяма продължителност през отоплителния период θ_e	°C	1,00
Приведена височина на въздушния слой $\delta_{вс}$	m	1,00
Обем на въздуха в подпокривното пространство V	m³	180,0

Актуално
състояние

С референтните
стойности от
нормите за 2015

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Характеристики на таванската плоча	A1	m ²	360,00	360,00
	U1'	W/m ² K	1,22	0,30
Характеристики на покривната конструкция	A2	m ²	360,00	360,00
	U2'	W/m ² K	2,97	2,97
Характеристики на вертикалните ограждащи елементи	Aw	m ²	55,50	55,50
	Uw	W/m ² K	1,51	0,28
Температура на въздуха в подпокривното пространство θ_{ui}		°C	5,90	2,61
Повърхностна температура на таванската плоча θ_{se1}		°C	7,50	3,10
Повърхностна температура на покривната плоча θ_{si2}		°C	3,43	1,79
β		K ⁻¹	0,00358	0,00363
ν		m ² /s	1,3139E-05	1,2856E-05
λ		W/mK	0,02526	0,02496
Pr		-	0,66216	0,66318
Gr		-	8,2937E+08	2,8038E+08
Gr.Pr		-	5,4918E+08	1,8594E+08
Корекционен коефициент ϵ_k		-	61,23	46,71
Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой λ_{eqv}		W/mK	1,55	1,17
Съпротивления на топлопредаване $R_{se1}=R_{si2}$		m ² K/W	0,32	0,43
Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча U_1		W/m ² K	1,82	0,27
Коефициент на топлопреминаване на покривната плоча U_2		W/m ² K	1,02	0,92
Коефициент на топлопреминаване на покрива с въздушен слой		W/m²K	0,76	0,21

2.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове:

В обследваната сграда има два вид под:

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Тип 1- под върху земя.

Цялата сграда без прохода е под върху земя – 337,50 м². Подовата плоча е стоманобетонова с настилка от теракот.


Тип 2- под на отоплявано помещение, граничещ с външен въздух - еркер. Това е подът на втория етаж над прохода с площ 22,50 м² . Подът е стоманобетонова плоча без топлоизолация.



	№	Материал	δ	λ		U
	-	-	m	W/mK		W/m2K
	1	Теракот /Гранитогрес	0,01	2,57	0,004	Uo= 0,38
	2	Мозайка	0,03	3,49	0,009	
	3	Циментово-пясъчен разтвор	0,04	0,93	0,043	
	4	Стоманобетон	0,15	1,63	0,092	
	5	трамб баластра	0,4	1,16	0,344828	
	6	трамб пръст	0,4	1,1	0,363636	
				Rf =	0,856	
				A=	337,50	m2

Под Тип 2 – Еркер

	№	Материал	δ	λ		U
	-	-	m	W/mK		W/m2K
	1	теракот	0,03	3,49	0,009	2,46

	2	Циментово-пясъчен разтвор	0,04	0,93	0,043
	3	Топлоизолация	0	0,04	0,000
	4	Циментово-пясъчен разтвор	0	0,93	0,000
	5	Стоманобетон	0,2	1,63	0,123
	6	Варо-пясъчна мазилка (външна)	0,02	0,87	0,023
					0,197
				A	22,50 m2

2.3. Топлоснабдяване и вентилация

Отоплението на болничния комплекс е решено с котелна централа с четири котела ПЛАМ 350, разположени в обособено за целта помещение в сутерена на Остър сектор. От котелното с подземни връзки се захранват и отопляват всички сгради на болницата.





2.3.1. Котелно

Котелната централа на болницата е разположена в предвидено за тази цел помещение намиращо се в сутерена на Остър сектор. Монтирани са четири котела –три котела ПЛАМ 350 и един ПЛАМ 600. Два от котлите са окомплектовани с горелки Метеор, а другите два котела Плам 350 са с комбинирана двустепенна горелка “Риело 400” Тип „496 T1” 115-465kW с Рел=0,62 kW, тъй като болницата е захранена с природен газ. По финансови съображения болницата не използва газ като гориво, а се отоплява само с газьол.

Циркулацията на топлоносителя е принудителна и се осъществява с монтираните за целта циркулационни помпи /работна и резервна/ в лошо състояние.

Монтираните водоразпределители и тръбната разводка в котелното са от момента на изграждане на котелното и са в недобро състояние. Фуксът е правоъгълен без топлоизолация.

Регулирането на топлоподаването се настройва и регулира по температура на топлоносителя. Пускането и спирането на котлите е ръчно по 3-4 часа сутрин и след обяд по преценка на огняра в зависимост от външната температура.

Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация, с параметри на топлоносителя 90/70 °C при изчислителни условия. От водоразпределителите в котелното по тавана на сутерена на Остър сектор, а след това подземно минават подаващата и връщащата тръба за топлозахранване на сградата.

Вътрешната отоплителна инсталация в сградата е изпълнена по лъчева схема с долно разпределение. Хоризонталните разпределителни линии минават по пода на първи етаж и захранват вертикалните разпределителни линии /щрангове/.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

За покриване топлинните загуби на съответното помещение са монтирани отоплителните тела – чугунени радиатори с различна височина и брой глйдери. Правени са частични ремонти при които са подменяни някои от радиаторите с панелни, както и връзките към тях са подменени. Радиаторните вентили са демонтирани за да не дават възможност на болните да ги пипат, което не отговаря на съвременните изисквания за такъв тип сграда. Тръбната система е стара в недобро състояние.



2.3.2. БГВ

За осигуряване на БГВ са монтирани 80 литрови ел. бойлери и проточни бойлери .

От котелното се осигурява гореща вода за банята на болницата намираща се в сутерена на сградата.Банята е за всички болни от цялата болница и се ползва два пъти в седмицата.

№	Бойлери за БГВ	Уреди	Единична мощност	Обща инсталирана мощност	Работен режим			Енергия (годишно)
					h,ч/ден	дни/год.	к _е	
-	вид	брой	W	W				kWh/год.
1	Бойлер 80л.	2	3000	6000	6	365	0,6	7884
2	Проточен бойлер	2	2000	4000	6	365	0,6	5256
	ОБЩО	4		10000	6	365	0,6	13140

За определяне на Базовата стойност е използван капацитета на сградата от 40 легла и специфична консумация на гореща вода 30 л/легло/ден.

Нормативните изисквания за разход на гореща вода с температура 55°C са посочени в Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2 - Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради, в наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г.

Еталонната стойност на специфичното количество гореща вода за санитарно – битови нужди е пресметнато по формулата:

$$\frac{V.N.D}{A_u} = \frac{40 * 63.3 * 365}{698} = 1350l / m^2$$

където:

V – количество вода на легло, на ден за такъв: 40 л/ден;

N – брой на постоянно пребиваващите в сградата – 40 легла

D – брой дни на работа на сградата през годината – 365;

A_u – кондиционирана площ – 698 m²

2.3.4. Студозахранване и климатизация

В сградата няма изградена система за централна климатизация. Има монтирани два климатика, на лекарски кабинетите и техният летен ел. разход е отнесен към невлияещите на топления баланс.

2.3.5. Вентилация

Проветряването на помещенията се осъществява по естествен начин при отваряне на прозорците.

2.4. Електропотребление

Електропотреблението на сградата, като на всеки друг обект, е в пряка зависимост от вида на сградата, нейното предназначение, инсталираните електрически мощности,

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

отопляемата площ, начина на отопляване, сезона, атмосферните условия, режима на експлоатация, начина на използване на сградата и т.н.

Захранването е от трафопост намиращ се до портала на болничния комплекс. От трафопоста през главно разпределително табло става захранване на отделните сгради на болницата. Меренето е общо за цялата болница при трафопоста, без да има мерене за отделните сгради.

Разпределянето на консумираната ел. енергия за моделирането на сградите е направено на база ел. консуматорите в отделните сгради и режимите им на работа на база експертна оценка на обследващите въз основа проведените разговори с представители на болницата.



2.4.1. Осветителна инсталация.

При направеният оглед се установи, че осветлението е от ЛНЖ 75W и осв тела 2x36 W и 3x36 W показани в следващата таблица. Външното осветление е от осветително тяло с ЛТ 500W.



Вид	Ед. мощност	Общо	Инсталирана мощност	Брой	Мощност, работещи	Работен режим	Работен режим	Коефициент на едновременност	$\sum h.D.P.k$ инсталирано	$\sum h.D.P.k$ действително
	W	-	W	-	W	h , ч/ден	D , дни/с едм.	-	-	-
ЛНЖ	75	45	3375	24	1800	12	7	0,55	155925	83160
ЛЛ 2x36	36	82	2952	52	1872	12	7	0,55	136382	86486
Общи части			0	0	0				0	0
Общо:			6327	76	3672	12	7	-	292307	169646

Изхождайки от установеното на място състояние на системата за осветление и ползване на помещенията е пресметнат специфичен разход на електроенергия за осветление от $1,45 \text{ W/m}^2$. Стойността в установения режим е пресметната при режим на използване на осветителната система 84 ч./седм отчитайки едновременната работа на осветлението.

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата.

2.4.2. Силови електроконсуматори – Разни (влияещи и невлияещи)

Останалите консуматори на електроенергия за обследвания обект, биха могли да се разделят също на две групи ,а именно:

група на “**влияещите**”, т.е. инсталираните вътре в сградата ел. консуматори, които чрез собствените си топлинни излъчвания влияят на топлинния комфорт в сградата и такива чието влияние е незначително или са извън сградата- група на „**невлияещите**” . В сградата влияещи на енергийния баланс са компютрите, телевизорите, хладилници и друго медицинско оборудване в отделенията в сградата, а за невлияещи на баланса консуматори са отнесени външното осветление и консумацията на климатиците за охлаждане.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Вид	Ед. мощност	Брой	Инсталирана мощност	Работен режим	Работен режим	Коефициент на едновременност	$\sum h.D.P.k$ инсталирано
	W	.	W	h, ч/ден	D, дни/с едм.	-	-
Влияещи на баланса							
Компютри	500	2	1 000	8	7	0,5	28 000
хладилник	650	2	1 300	6	7	1	54 600
телевизори	250	2	250	5	7	0,5	4 375
Други	1000	1	1 000	1	5	0,3	1 500
Общо влияещи:			3 550	5,00	6,50	-	88 475

Вид	Ед. мощност	Брой	Инсталирана мощност	Работен режим	Работен режим	Коефициент на едновременно ст	$\sum h.D.P.k$ инсталирано
	W	.	W	h, ч/ден	D, дни/с едм.	-	-
Невлияещи на баланса							
климатици лято	1200	2	2 400	6	7	0,25	25 200
Външно осветление	500	1	500	12	7	0,2	8 400
Общо влияещи:			2 900	9	7	-	33 600


В сградата са установени електроуреди с инсталирана мощност 6450 W. Еквивалентната приведена мощност на консуматорите влияещи и невлияещи на топлинния баланс е изчислена на 3,10 W/m² за влияещи и 1,20 W/m² за невлияещи при средна използваемост 42 часа седмично.

2.5. Енергопотребление

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Съгласно климатичното райониране на Република България по *Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради (изм.и доп. бр. 27 на ДВ от 2015, попр. бр.31 от 2015г.)*, гр. Кърджали принадлежи към Климатична зона 8, която се характеризира със следните климатични данни:

- продължителност на отоплителния сезон е 175 дни,
начало : 28 октомври ; край 6 април
- отоплителни денградуси - 2400 при 19⁰ средна температура в сградата
- изчислителна външна температура : -14⁰ С

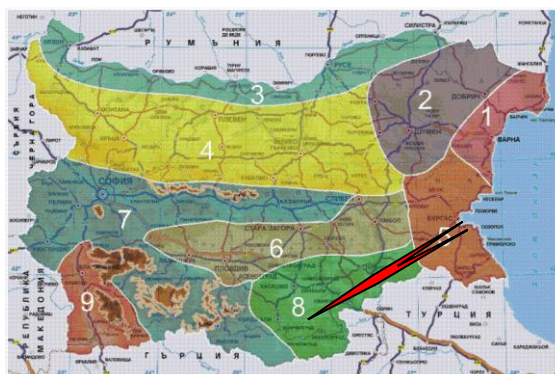

Карта на България с Климатичните зони. Местоположение на гр. Кърджали

2.5.1. Данни за разход на енергия

В таблиците по-долу е представена информация за енергопотреблението/ел. енергия и промишлен газьол/ от целия болничен комплекс на ДПБ Кърджали. Информацията е за периода 2013 - 2015 г и е по счетоводни документи.

Разделянето на енергопотреблението по сгради е направено на база отопляема площ и налични ел. консуматори, като е анализиран режимите им на работа на база експертна оценка на екипа провел енергийното обследване, след проведените разговори с ръководството на болницата .

За нуждите на топлотехническите пресмятания са използвани отчетените средномесечни температури на външния въздух за населеното място –гр Кърджали за периода 2013, 2014 и 2015г., по данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

2013 г.	Месец	Дн и	θ _е	Денгр адуси	θ _{норм}	Денгра дуси норм.	разход на ел. енергия		разход на промишлен газъол	
		бр.	°C	DD	°C	DD	kWh	лв	литри	лв
	януари	31	3,1	554,9	0,6	632,4	38 601	6905,46	14800	21953,33
	февруари	28	5,4	436,8	2,4	520,8	32 747	5831,41	13570	20156,85
	март	31	8,1	399,9	6,9	437,1	33 838	6036,56	10850	16116,57
	април	6	13,3	46,2	12,4	51,6	31 345	5556,54	2970	4411,63
	май					0	28 222	5018,68	500	737,5
	юни					0	25 496	4530,21	500	737,5
	юли					0	24 632	4477,54	500	737,5
	август					0	25 362	4567,9	500	737,5
	септември					0	25 212	4536,5	300	442,5
	октомври	3	12,3	26,1	13,6	22,2	34 830	6948,25	1000	1475
	ноември	30	9,7	339	7,9	393	35 673	7102,92	9600	14160
декември	31	2,2	582,8	2,8	564,2	38 921	7777,4	13780	20325,5	
	Общо:			2385,7		2621,3	374 878,22	69 289,37	68870	101 991,4

2014 г.	Месец	Дни	θ _e	Денгра дуси	θ _{норм}	Денград уси норм.	разход на ел. енергия		разход на промишлен газьол	
		бр.	°C	DD	°C	DD	kWh	лв	литри	лв
	януари	31	4,9	499,1	0,6	632,4	38 601	6905,46	14800	21953,33
	февруари	28	6,9	394,8	2,4	520,8	32 747	5831,41	13570	20156,85
	март	31	9,2	365,8	6,9	437,1	33 838	6036,56	10850	16116,57
	април	6	12,1	53,4	12,4	51,6	31 345	5556,54	2970	4411,63
	май						28 222	5018,68	500	737,5
	юни						25 496	4530,21	500	737,5
	юли						24 632	4477,54	500	737,5
	август						25 362	4567,9	500	737,5
	септември						25 212	4536,5	300	442,5
	октомври	3	12,3	26,1	13,6	22,2	34 830	6948,25	1000	1475
	ноември	30	7,9	393	7,9	393	35 673	7102,92	9600	14160
декември	31	5	496	2,8	564,2	38 921	7777,4	13780	20325,5	
	Общо:			2228,2		2621,3	374 878,22	69 289,37	68870	101 991,38

2015 г.	Месец	Дни	θ _e	Денгра дуси	θ _{норм}	Денград уси норм.	разход на ел. енергия		разход на промишлен газьол	
		бр.	°C	DD	°C	DD	kWh	лв	литри	лв
	януари	31	3,6	539,4	0,6	632,4	41 203	8230,77	14470	18328,67
	февруари	28	4,1	473,2	2,4	520,8	37 098	7432,41	12800	16250,57
	март	31	6,1	461,9	6,9	437,1	37 070	7385,07	10760	13358,23
	април	6	11	60	12,4	51,6	31 693	6265,19	11335	13885,38

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

май						26 562	5289,24	325	398,13
юни						25 452	5044,41	381	466,73
юли						24 915	4945,42	398	487,55
август						25 538	5019,76	210	257,75
септември						26 845	5305,98	279	306,9
октомври	3	12,6	25,2	13,6	22,2	34 788	6934,29	792	871,2
ноември	30	10,8	306	7,9	393	34 042	6578,34	10324	11356,4
декември	31	4,4	514,6	2,8	564,2	40 114	7728,07	12000	12364,13
Общо:			2380,3		2621,3	385 319,32	76 158,95	74074	88 331,64

$DD = Z^* (t_{\text{ср.норм.}} - t_{\text{ср.мес.}}) = 2621,3$ - Денградуси по климатична база са изчислени за 21,0°C.

2.5.2. Анализ на енергопотреблението


Анализирани са обработените радходи на енергия за 2013 - 2015 година с оглед избиране на разходите отразяващи най-точно актуалното състояние и режим на експлоатация на сградния комплекс.

	Месец	Дн и	θ_e	Денградуси	$\theta_{\text{норм}}$	Денградуси норм.	разход на ел. енергия		Топлоенергия от промишлен газбол	
		бр.	°C	DD	°C	DD	kWh	лв	литри	kWh
2013 г.	януари	31	3,1	554,9	0,6	632,4	38 601	6905,46	14800	277278
	февруари	28	5,4	436,8	2,4	520,8	32 747	5831,41	13570	174381
	март	31	8,1	399,9	6,9	437,1	33 838	6036,56	10850	155622
	април	6	13,3	46,2	12,4	51,6	31 345	5556,54	2970	4440
	май					0	28 222	5018,68	500	4440
	юни					0	25 496	4530,21	500	3330
	юли					0	24 632	4477,54	500	3330
	август					0	25 362	4567,9	500	3330
	септември					0	25 212	4536,5	300	3330
	октомври	3	12,3	26,1	13,6	22,2	34 830	6948,25	1000	3330
	ноември	30	9,7	339	7,9	393	35 673	7102,92	9600	86025
	декември	31	2,2	582,8	2,8	564,2	38 921	7777,4	13780	199800
	Общо:			2385,7		2621,3	374 878,22	69 289,37	68870	918 636,0

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко
гр.Кърджали,


2014 г.	Месец	Дни	θ_e	Денгра дуси	$\theta_{\text{норм}}$	Денград уси норм.	разход на ел. енергия		топлоенергия от промишлен газбол	
		бр.	°C	DD	°C	DD	kWh	лв	литри	kWh
	януари	31	4,9	499,1	0,6	632,4	38 601	6905,46	14800	164280
	февруари	28	6,9	394,8	2,4	520,8	32 747	5831,41	13570	150627
	март	31	9,2	365,8	6,9	437,1	33 838	6036,56	10850	120435
	април	6	12,1	53,4	12,4	51,6	31 345	5556,54	2970	32967
	май						28 222	5018,68	500	5550
	юни						25 496	4530,21	500	5550
	юли						24 632	4477,54	500	5550
	август						25 362	4567,9	500	5550
	септември						25 212	4536,5	300	3330
	октомври	3	12,3	26,1	13,6	22,2	34 830	6948,25	1000	11100
	ноември	30	7,9	393	7,9	393	35 673	7102,92	9600	106560
	декември	31	5	496	2,8	564,2	38 921	7777,4	13780	152958
	Общо:			2228,2		2621,3	374 878,22	69 289,37	68870	764 457,0

2015 г.	Месец	Дни	θ_e	Денгра дуси	$\theta_{\text{норм}}$	Денград уси норм.	разход на ел. енергия		топлоенергия от промишлен газбол	
		бр.	°C	DD	°C	DD	kWh	лв	литри	kWh
	януари	31	3,6	539,4	0,6	632,4	41 203	8230,77	14470	160617
	февруари	28	4,1	473,2	2,4	520,8	37 098	7432,41	12800	142080
	март	31	6,1	461,9	6,9	437,1	37 070	7385,07	10760	119436
	април	6	11	60	12,4	51,6	31 693	6265,19	11335	125819
	май						26 562	5289,24	325	3608
	юни						25 452	5044,41	381	4229
	юли						24 915	4945,42	398	4418
	август						25 538	5019,76	210	2331
	септември						26 845	5305,98	279	3097
	октомври	3	12,6	25,2	13,6	22,2	34 788	6934,29	792	8791
	ноември	30	10,8	306	7,9	393	34 042	6578,34	10324	114596
	декември	31	4,4	514,6	2,8	564,2	40 114	7728,07	12000	133200
	Общо:			2380,3		2621,3	385 319,32	76 158,95	74074	822 221,0



Тъй като няма отделно мерене на консумираната електро и топлинна енергия за отделните сгради от комплекса разпределянето на тези разходи е на база отопляема площ и режим на работа на ел. консуматорите в сградите:

Наименование	Сграда №	ОП	топлоенергия в т.ч. 6,6%от ел.енергия	ел.енергия	общо
		м2	kWh	kWh	kWh
Остър сектор	1	2800	226217	132643	358860
2-ро мъжко	2	698	123441	24474	147915
ДКБ	3	171	34616	2203	36819
Рехабилитация	4	1335	109842	42304	152146
Администрация	5	799	126451	9214	135665
Кухненски блок	6	754	175878	114648	290526
Архив	7	398	84222	1653	85875
общо:		6955	880667	327139	1207806



3. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на сградата се извършва на основата на метода от БДС EN ISO 13790 . Методът е реализиран програмно като софтуерен продукт EAB Software 1.0

Целта на изследването е посредством моделиране да се получи действително необходимата енергия за поддържане на нормални параметри на микроклимата в сградата. За целта се определят, анализират и оценят ограждащите елементи и енергийните системи на сградата и необходимост от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), които да осигурят необходимия комфорт за обитаване на сградата при сведени енергийни разходи до ниво водещо до получаване на сертификат за енергийна ефективност на сградата в съответствие с нормативните изисквания. Прави се и икономическа оценка на възможните енергоспестяващи мерки.

Сградата е разгледана като една топлинна зона. Третирана е като интегрирана система, състояща се от:

- сграден корпус;
- енергийни системи;
- обитатели и режими на обитаване на сградата;
- локален климат.

За удобство, прегледност и достоверност при представянето на резултатите от моделирането на сградата ще бъдат показвани екранните образи.

3.1. Създаване модел на сградата

Моделиране на енергопреносните процеси

Референтният годишен разход на енергия е генериран за конкретната сграда, като стойностите на еталонните характеристики на сградните ограждащи конструкции са изчислени спрямо техническите изисквания на нормите действащи към 2016 г.

Като необходимо изискване в процеса на моделното изследване е подготвен индивидуален файл, база еталонни данни за разглежданата сграда, представен в екрани „Настройка еталонни данни”.

Входни данни на сградата.

Входните данни на сградата включват: климатични данни – гр. Кърджали е в климатична зона 8, сградата е тип –болница, годината на заложените в програмата еталонни данни, режим на използване, характеристики на всички ограждащи елементи с техните топлофизични характеристики (коефициенти на топлопреминаване) и др.

Име на проекта	Психиатрия Кли сгр 2 IIМО	
Страна	България	
Климатични данни	Клим. зона 8 - Хасково	...
Тип сграда	ДПБК-лиIIмъжко	...
Референтни стойности	2016г,	...
Празници	Болница	...
<div>OK</div>		

Входни данни на сградата

Създаване на еталонни данни за сградата.

За основа е използван еталон на сграда тип Болница, на който се прави редакция чрез въвеждане на еталонни данни, съгласно нормативните изисквания на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, обнародвана в ДВ, бр.27 от 14.04. 2015 г

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко
гр.Кърджали,

Промените в еталона са свързани с коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи, КПД на топлоснабдяването, вода за БГВ, с режима на работата на консуматори тип “разни – влияещи на баланса” , с режима на работата на консуматори тип “разни – невлияещи на баланса”и топлина от обитатели. Окончателният вид на таблицата с данните на еталона е показан по-долу.

Промените в еталона са:

- Относителна площ на прозорците – 14,1%;
- КПД на системата за топлоснабдяване – 87%
- Режим на работа и дебит на вентилационната система – нулиране на показанията;
- Система за БГВ– консумация 1350 l/m²a;
- Осветление – работен режим и относителна инсталирана мощност- 1,7 W/m²;
- Помпи и вентилатори отопление — 0,00 W/m²
- Други използвани – работен режим и едновременна мощност 3,10 W/m²;
- Други неизползвани – работен режим и едновременна мощност 1,20 W/m²;
- Специфична топлина от обитатели в сградата – 5,52 W/m²;

Проектна температура - 21°C и температура с понижение 21 °C.

Настройки - климатични данни			Настройки - еталонни данни			Настройки - пр-зници		
Описание на сградата			Отопление			БГВ		
Страна	България		U - стени	W/m²K	0,28	БГВ - консумация	l/m²a	1 350,0
Тип сграда	Потребителски-ДПБК-лиимъжко		U - прозорци	W/m²K	1,40	Темп. разлика	°C	30,0
Състояние	2016г.		U - покрив	W/m²K	0,25	Ефект.разпред.мрежа	%	95,0
отопл. h/ден през раб. дни	24,0		U - под	W/m²K	0,40	Автом. управление	%	97,0
отопл. h/ден през съботите	24,0		Коеф. на енергопрем.		0,56	Е_П / ЕМ	%	96,0
отопл. h/ден през неделите	24,0		Инфилтрация	l/h	0,50	КПД на топлоснабд.	%	87,0
хора h/ден през раб. дни	24,0		Проектна темп.	°C	21,0	Осветление		
хора h/ден през съботите	24,0		Темп. с понижаване	°C	21,0	Работен режим	ч/седм.	84,0
хора h/ден през неделите	24,0		Ефект. на отдаване	%	100,0	Едновр.мощност	W/m²	2,5
Външни стени	m²	7 520	Ефект.разпред.мрежа	%	95,0	Вентилатори, помпи		
Стени север	m²	1 717	Автом. управление	%	97,0	Вент.. мощност	W/m²	0,00
Стени изток	m²	1 924	Е_П / ЕМ	%	96,0	Помпи вентилация	W/m²	0,00
Стени юг	m²	1 776	КПД на топлоснабд.	%	87,0	Помпи отопление	W/m²	0,00
Стени запад	m²	2 102	Относ. площ прозорци	%	14,1	Е_П / ЕМ	%	96,00
Прозорци	m²	2 540	Вентилация (отопл.)			Други използвани		
Площ прозорци север	m²	580	Работен режим	h/week	0,0	Работен режим	ч/седм.	42,00
Площ прозорци изток	m²	650	Дебит	m³/m²h	0,00	Едновр.мощност	W/m²	3,1
Площ прозорци юг	m²	600	Темп. на подаване	°C	22,0	Други неизползвани		
Площ прозорци запад	m²	710	Рекуперация	%	50,0	Работен режим	ч/седм.	42,0
Покрив	m²	3 000	Ефект. на отдаване	%	100,0	Едновр.мощност	W/m²	1,20
Под	m²	3 000,00	Ефект.разпред.мрежа	%	100,0	Обитатели		
Отопляема площ	m²	18 030,00	Автом. управление	%	97,0	W/m²		
Отопляем обем	m³	57 696,00	Овлажняване	<input type="checkbox"/> -	40,0	5,52		
Еф.топл.капацитетWh/m²K	30,00		Е_П / ЕМ	%	96,0			
Фактор на формата	0,28		КПД на топлоснабд.	%	100,0			
<div>ДПБК-лиимъжко</div> <div>0 2016г.</div>								
			Запис			Редакция		
						Изход		
						Да		

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Референтни данни за сградата по изискванията от 2015 год.

Въвеждаме данни за ограждащите елементи (стени, прозорци, покрив и под) в зависимост от тяхната ориентация.

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Външни стени</th> <th colspan="4">Прозорци</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>U</th> <th>A</th> <th>U</th> <th>g</th> <th>n</th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>-</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48,00</td> <td>1,54</td> <td>2,52</td> <td>2,00</td> <td>0,56</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>43,48</td> <td>1,33</td> <td>2,00</td> <td>3,91</td> <td>0,01</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Външни стени		Прозорци				A	U	A	U	g	n	[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-	48,00	1,54	2,52	2,00	0,56	1	43,48	1,33	2,00	3,91	0,01	1																								
Външни стени		Прозорци																																																													
A	U	A	U	g	n																																																										
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-																																																										
48,00	1,54	2,52	2,00	0,56	1																																																										
43,48	1,33	2,00	3,91	0,01	1																																																										
Обща площ на фасадата 72,00 [m²]																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Външни стени</th> <th colspan="3">Прозорци</th> </tr> <tr> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>g (екв)</th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67,48</td> <td>1,40</td> <td>4,52</td> <td>2,85</td> <td>0,32</td> </tr> </tbody> </table>										Външни стени		Прозорци			A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	67,48	1,40	4,52	2,85	0,32																																		
Външни стени		Прозорци																																																													
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)																																																											
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-																																																											
67,48	1,40	4,52	2,85	0,32																																																											

Север

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Външни стени</th> <th colspan="4">Прозорци</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>U</th> <th>A</th> <th>U</th> <th>g</th> <th>n</th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>-</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114,23</td> <td>1,54</td> <td>106,61</td> <td>5,88</td> <td>0,57</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>76,77</td> <td>1,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Външни стени		Прозорци				A	U	A	U	g	n	[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-	114,23	1,54	106,61	5,88	0,57	1	76,77	1,33																												
Външни стени		Прозорци																																																													
A	U	A	U	g	n																																																										
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-																																																										
114,23	1,54	106,61	5,88	0,57	1																																																										
76,77	1,33																																																														
Обща площ на фасадата 297,61 [m²]																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Външни стени</th> <th colspan="3">Прозорци</th> </tr> <tr> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>g (екв)</th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>191,00</td> <td>1,46</td> <td>106,61</td> <td>5,88</td> <td>0,57</td> </tr> </tbody> </table>										Външни стени		Прозорци			A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	191,00	1,46	106,61	5,88	0,57																																		
Външни стени		Прозорци																																																													
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)																																																											
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-																																																											
191,00	1,46	106,61	5,88	0,57																																																											

Изток

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Север		Североизток		Изток		Югоизток		Юг		Югозапад		Запад		Северозапад		Покрив		Под	
Външни стени										Прозорци									
A		U		A		U		g		n		A		U		g		n	
[m²]		[W/m²K]		[m²]		[W/m²K]		-		-		[m²]		[W/m²K]		-		-	
48,00		1,54		4,00		3,91		0,01		1									
44,00		1,33																	
Обща площ на фасадата																			
96,00		[m²]																	
Външни стени										Прозорци									
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)											
[m²]		[W/m²K]		[m²]		[W/m²K]		-											
92,00		1,44		4,00		3,91		0,01											

Юг

Север		Североизток		Изток		Югоизток		Юг		Югозапад		Запад		Северозапад		Покрив		Под	
Външни стени										Прозорци									
A		U		A		U		g		n		A		U		g		n	
[m²]		[W/m²K]		[m²]		[W/m²K]		-		-		[m²]		[W/m²K]		-		-	
122,10		1,54		25,59		2,00		0,56		1									
142,04		1,33		7,88		5,88		0,62		1									
Обща площ на фасадата																			
297,61		[m²]																	
Външни стени										Прозорци									
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)											
[m²]		[W/m²K]		[m²]		[W/m²K]		-											
264,14		1,43		33,47		2,91		0,57											

Запад

Север		Североизток		Изток		Югоизток		Юг		Югозапад		Запад		Северозапад		Покрив		Под	
Покрив										Прозорци									
A		U		A		U		g		Наклон		A		U		g		n	
[m²]		[W/m²K]		[m²]		[W/m²K]		-		deg		[m²]		[W/m²K]		-		-	
360,00		0,76																	
Обща площ на покрива																			
360,00		[m²]																	
Покрив										Прозорци									
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)											
[m²]		[W/m²K]		[m²]		[W/m²K]		-											
360,00		0,76																	

Покрив

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
-------	-------------	-------	----------	----	----------	-------	-------------	--------	-----

Данни за пода			
Състояние		ЕС мерки	
A	U	A	U
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]
703,25	0,90	703,25	0,68
34,16	2,48	34,16	0,31
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)
737,41	0,97	737,41	0,66

Под

След обработване на данните по фасади се определят обобщените характеристики на ограждащите елементи. Въвежда се информация за отопляемата площ, отопляем обем на сградата, ефективния топлинен капацитет, топлина от обитатели , режима на обитаване и режима на отопление на сградата.

Отопляема площ	m²	698	Външни стени	m²	539
Отопляем обем	m³	2 044	Прозорци	m²	149
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m²K	46	Покрив	m²	360
			Под	m²	360

Топлина от обитатели	W/m²	5,8
----------------------	------	-----

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни. ч/ден	24	Работни дни. ч/ден	24
Събота. ч/ден	24	Събота. ч/ден	24
Неделя. ч/ден	24	Неделя. ч/ден	24

Да

Обобщени характеристики на сградата

За да бъде точен моделът на сградата е необходимо да се попълнят коректните данни за системите, формиращи топлинният баланс.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
2. Вентилация (отопл.) 0,0 kWh/m²a						
Работен режим	0,0 ч/седм.	0,0	0,0	+5 ч/седм. = 0,00	0,0	
Дебит	0,00 m³/hm²	0,00	0,00	+1 m³/hm² = 0,00	0,00	
Темп. на подаване	22,0 °C	22,0	22,0	+1 °C = 0,00	22,0	
Рекуперация	50,0 %	50,0	50,0	+1 % = 0,00	50,0	
Нетна енергия kWh/m²a 0,0 0,0 0,0						
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект. разпред. мрежа	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0		97,0	
Овлажняване	He	He	He		He	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2 kWh/m²a 0,0 0,0 0,0						
КПД на топлоснабд.	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Потребна енергия kWh/m²a 0,0 0,0 0,0						

Вентилация

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ 60,6 kWh/m²a						
БГВ - консумация	1 350 l/m²a	430	430	+10 l/m² = 0,39	430	
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след смесване m³ 300 300 300						
Нетна енергия kWh/m²a 14,9 14,9 14,9						
Ефект. разпред. мрежа	95,0 %	95,0	95,0		95,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0		97,0	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2 kWh/m²a 16,8 16,8 16,8						
КПД на топлоснабд.	87,0 %	87,0	87,0		87,0	
Потребна енергия kWh/m²a 19,3 19,3 19,3						

БГВ

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи 0,0 kWh/m²a						
Вентилатори	0,00 W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00 W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00 W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 4,03	0,00	
Е П / ЕМ	96	96,00	96,00		96,00	
Потребна енергия kWh/m²a 0,0 0,0 0,0						
5. Осветление 10,9 kWh/m²a						
Работен режим	84 ч/седм.	84	84	+1 ч/седм. = 0,08	84	
Едновр. мощност	2,50 W/m²	1,45	1,45	+1 W/m² = 4,38	1,45	
Потребна енергия kWh/m²a 6,4 6,4 6,4						

Вентилатори и помпи и осветление

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
6. Разни						
6.1 Разни влияещи на баланса 6,8 kWh/m²a						
Работен режим	42 ч/седм.	42	42	+5 ч/седм. = 0,81	42	
Едновр.мощност	3,10 W/m²	3,10	3,10	+1 W/m² = 2,19	3,10	
Потребна енергия	kWh/m²a	6,8	6,8		6,8	
6.2 Разни невяляещи на баланса 2,6 kWh/m²a						
Работен режим	42 ч/седм.	42	42	+5 ч/седм. = 0,06	42	
Едновр.мощност	1,20 W/m²	1,20	1,20	+1 W/m² = 2,19	1,20	
Потребна енергия	kWh/m²a	2,6	2,6		2,6	

Консуматори влияещи и не влияещи на баланса

3.2. Калибриране на модела.

Основна стъпка на моделното изследване представлява калибрирането на вече създадения модел на обследваната сграда в състояние, в което са определени параметрите за сградата.

В колона “Състояние” се въвеждат параметри на съществуващото състояние на сградата, които са установени при извършването на огледа и заснемането на сградата. Предварително се попълват данни за системите участващи в оформянето на топлинния баланс на сградата.

След анализ на енергийните разходи за целия комплекс от сгради на болницата и многократни итерации се достига до специфичният годишен разход на енергия за отопление за сградата .

Обследване за енергийна ефективност на ДГБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a
1. Отопление 45,9 kWh/m²a				
U - стени	0,28 W/m²K	1,43	1,43	+ 0,1 W/m²K = 5,91
U - прозорци	1,40 W/m²K	5,07	5,07	+ 0,1 W/m²K = 1,49
U - покрив	0,25 W/m²K	0,76	0,76	+ 0,1 W/m²K = 3,60
U - под	0,40 W/m²K	0,51	0,51	+ 0,1 W/m²K = 3,60
Фактор на формата	0,71 -	0,71	0,71	
Относ. площ прозорци	21,3 %	21,3	21,3	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,55	0,55	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,58	0,58	+ 0,1 1/h = 6,95
Проектна темп.	21,0 °C	17,0	17,0	+ 1 °C = 18,93
Темп. с понижение	21,0 °C	21,0	21,0	+ 1 °C = 0,00
Приноси от				
Вентилация (отопл.)	kWh/m²a	0,00	0,00	
Осветление	kWh/m²a	2,84	2,84	
Други	kWh/m²a	3,03	3,03	
Нетна енергия	kWh/m²a	117,5	117,5	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0	
Ефект.разпред мрежа	95,0 %	82,0	82,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0	
Е П /ЕМ	96,0 %	96,0	96,0	
Сума 2	kWh/m²a	153,9	153,9	
КПД на топлоснабд.	87,0 %	87,0	87,0	
Потребна енергия	kWh/m²a	176,8	176,8	

Главен прозорец „ОТОПЛЕНИЕ”.

Този специфичен годишен разход на енергия за отопление е ориентир за определянето на така наречената - базовата линия и се установяват разходите за електроенергия на отделните компоненти с действителните разходи на сградата към момента на обследването.

Моделът се приема за калибриран, като се получи специфичен разход на енергия за отопление – **176,8 kWh/m²y** при което са изравнени разходите за топлоенергия от промишлен газьол и електроенергия от отчета на програмата с изходните данни за разхода на енергия за представителната 2015 г. предоставени от болницата и разпределението им по сгради.

За калибриране на модела се намират едновременно стойностите на параметрите на **среднообемна температура 17°C** и кратността на въздухообмен е равна на **0.58**.

КПД на топлоснабдителя **87%**, понеже котлите са стари и доотопляването с ел.уреди е пренебрежимо малко.

При така дефинираните база данни се получава еталонна стойност за годишно енергопотребление за отопление на сградата от **45,9 kWh/m² (за 2016г.)**.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Бюджет "Разход на енергия"					
ЕС мерки		Мощностен бюджет		ЕТ крива	
Тип сграда		ДПБК-лиИІмъжко		Клим. зона	
Референтни стойности		2016г,		Клим. зона 8 -	
Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние kWh/m² kWh/a		Базова линия kWh/m² kWh/a	
1. Отопление	45,9	176,8	123 441	176,8	123 441
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	60,6	19,3	13 468	19,3	13 468
4. Помп. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	10,9	6,4	4 433	6,4	4 433
6. Разни	9,4	9,4	6 573	9,4	6 573
Общо (отопление)	126,8	211,9	147 915	211,9	147 915
Обща отопляема площ		698			

Енергиен бюджет – текущо състояние.

Прозорецът "Енергиен бюджет" показва изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент както и общата им сума.

3.3. Нормализиране на модела.

Целта на нормализирането на модела е да се определи специфичния годишен разход на енергия за отопление и охлаждане, който е необходим, за да се постигнат нормативните изисквания за поддържана температура при съществуващото състояние на сградата.

Ако това е постигнато, модела се счита за нормализиран.

Обследване за енергийна ефективност на ДГБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a
1. Отопление 45,9 kWh/m²a				
U - стени	0,28 W/m²K	1,43	1,43	+ 0,1 W/m²K = 7,93
U - прозорци	1,40 W/m²K	5,07	5,07	+ 0,1 W/m²K = 2,00
U - покрив	0,25 W/m²K	0,76	0,76	+ 0,1 W/m²K = 4,83
U - под	0,40 W/m²K	0,51	0,51	+ 0,1 W/m²K = 4,83
Фактор на формата	0,71 -	0,71	0,71	
Относ. площ прозорци	21,3 %	21,3	21,3	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,55	0,55	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,58	0,58	+ 0,1 1/h = 9,32
Проектна темп.	21,0 °C	17,0	21,0	+ 1 °C = 19,61
Темп. с понижение	21,0 °C	21,0	21,0	+ 1 °C = 0,00
Приноси от				
Вентилация (отопл.)	kWh/m²a	0,00	0,00	
Осветление	kWh/m²a	2,84	5,38	
Други	kWh/m²a	3,03	3,34	
Нетна енергия kWh/m²a 117,5 166,8				
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0	
Ефект. разпред. мрежа	95,0 %	82,0	82,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0	
Сума 2 kWh/m²a 153,9 218,5				
КПД на топлоснабд.	87,0 %	87,0	87,0	
Потребна енергия kWh/m²a 176,8 251,1				

Нормализиран модел на сградата по отношение на отопление.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a
3. БГВ 60,6 kWh/m²a				
БГВ - консумация	1 350 l/m²a	430	1 350	+ 10 l/m² = 0,39
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0	
Годишно след смесване	m³	300	942	
Нетна енергия kWh/m²a 14,9 46,6				
Ефект. разпред. мрежа	95,0 %	95,0	95,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0	
Сума 2 kWh/m²a 16,8 52,7				
КПД на топлоснабд.	87,0 %	87,0	87,0	
Потребна енергия kWh/m²a 19,3 60,6				

Нормализиран модел на сградата по отношение на БГВ.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

5. Осветление		10,9	kWh/m ² a				
Работен режим	84	ч/седм.	84	↓	84	↓	+1 ч/седм. = 0,13
Едновр.мощност	2,50	W/m ²	1,45	↓	2,50	↓	+1 W/m ² = 4,38
Потребна енергия		kWh/m ² a	6,4	10,9	10,9		

Нормализиран модел на сградата по отношение на Осветление.

Бюджет "Разход на енергия"

ЕС мерки

Мощностен бюджет

ЕТ крива

Годишно разпредел

Тип сграда

ДПБК-лиИІІмъжко

Клим. зона

Клим. зона 8 - X

Референтни стойности

2016г.

Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние kWh/m² kWh/a		Базова линия kWh/m² kWh/a		
1. Отопление	45,9	176,8	123 441	251,1	175 300	
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	
3. БГВ	60,6	19,3	13 468	60,6	42 283	
4. Помп. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	
5. Осветление	10,9	6,4	4 433	10,9	7 643	
6. Разни	9,4	9,4	6 573	9,4	6 573	
Общо (отопление)	126,8	211,9	147 915	332,1	231 799	

Обща отопляема площ

698

Енергиен бюджет – нормализиране.

Нормализирането на модела е етап, при който се определя така наречената *Базова линия*, а така също и потенциал за намаляване разхода на енергия. Базовата линия определя онзи разход на енергия, който е необходим за да се постигнат нормативните стойности на параметрите, определящи комфорта на средата, при съществуващото състояние на сградата.

Годишният разход на енергия за отопление на сградата, при спазени нормативни (еталонни 2016г.) стойности на топлофизичните характеристики на ограждащите конструкции и поддържане на необходимия топлинен комфорт в помещенията е **45,9 kWh/m²y** – *еталонен разход за отопление*.

При съществуващото състояние на ограждащите конструкции, този разход е **251,1 kWh/m²y** – *базова линия отопление* – по-висок. Това се дължи на лошото състояние на ограждащите елементи и системата на отопление.

Базовата линия е ориентир за прилагане на енергоспестяващите мерки, защото целта е да не се правят икономии за сметка на комфорта. Намаляването на необходимото количество

енергия за поддържане на топлинния комфорт в сградата може да се осъществи чрез прилагане на различни мероприятия за подобряване на енергийните характеристики на сградата.

Потенциал за намаляване на годишните разходи на енергия:

При обследването за енергийна ефективност на съществуваща сграда се изготвя технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата, включително комбиниране на мерките в различни пакети. Оценката на инвестицията за енергоспестяване се извършва по съотношението „разходи-ползи“, като за сградата се определя и икономическия най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на минимално изисквания се клас на енергопотребление. За целта са симулирани два модела на сградата с различни енергоспестяващи мерки.

4. Списък от ЕСМ

Пакет I-ва група енергоспестяващи мерки

- ***V1: Топлинно изолиране на външни стени - Полагане на топлоизолационни материали на външните ограждащи стени***
- ***V2: Топлинно изолиране на покрив - Полагане на топлоизолационни материали по таванската плоча на сградата***
- ***V3: Топлинно изолиране на под - Полагане на топлоизолация по под тип-1 (под към външен въздух).***
- ***V4: Подмяна на прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи - Подмяна на неподменената съществуваща дограма с нова високоефективна PVC дограма.***
- ***C1: Мерки по системите за осветление - Увеличаване ефективността на системата за осветление, чрез подмяна с LED лампи, като в резултат се постига намаляване на разходи за електроенергия и намаляване на експлоатационните разходи.***

Пакет II-ра група енергоспестяващи мерки

- *C2: Подмяна на отоплителната инсталация с нова енергоефективна термопомпена инсталация*
- *C3: Инсталиране на соларна система за подгряване на БГВ.*
- *C4: Инсталиране на фотоволтаична централа.*

4.1 Описание на мерките за намаляване на разхода на енергия.

ПАКЕТ ЕСМ I

Енергоспестяваща мярка №B1: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение:

Стените на сградата са два тип – Тип 1 тухлен зид 36см изпълнен от плътни тухли с вътрешна и външна мазилка. Това са стените на втория етаж на сградата. Първия етаж е със стени Тип 2 тухлен зид 45 см изпълнен от плътни тухли с вътрешна и външна мазилка.

Предписаната мярка включва:

- Полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS-F), с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$ с дебелина 10см и площ 591 кв.м.- за стена Тип1 и Тип 2.

- Полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдирен полистирен (XPS), с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$ с дебелина 2 см и обща квадратура 69 кв.м. при 20 см ширина, за обръщане на прозорци.

***Забележка:** *Топлоизолационния материал трябва да бъде с графитна структура. Използването му дава възможност за 20% редуциране на дебелината на панелите, в сравнение с обикновен топлоизолационен материал, постигайки същата топлоефективност, но с много по-добри качества: добра шумоизолация – 18dB, да отразява всички видове радиационни излъчвания и с много добра пожароустойчивост. За предотвратяване на влага, която довежда до появата на мухъл и конденз, топлоизолационния материал трябва да бъде с число на дифузно съпротивление на водна пара ≤ 55 , т.е по-малката стойност е по-добра.*

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от същия производител.

Армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в топлоизолационната система, за да не се разгражда от алкалите съдържащи се в циментовата шпакловъчна смес и голяма устойчивост на механични натоварвания на системата мин. тегло ≥ 150 гр./м². Армиращата мрежа трябва да бъде съвместима с използваната топлоизолационна система;

За подготовка на основата преди полагане на финалното покритие се полага фасаден грунд на дисперсна основа за заздравяване и изравняване на погивателната способност на армировъчния и шпакловъчен слой. Грунда преди мазилката да е от същия производител, както лепило-шпакловъчната смес и структурната пастообразна мазилка;

Финишно покритие – структурна пастообразна силикат-силиконова или силиконова мазилка. Покритието трябва да бъде с добри водоотблъскващи свойства и еластичност, които защитават системата от атмосферните и други външни влияния. Едрината на мазилката трябва да бъде мин. $\geq 2,0$ мм, тъй като по-едрата структура предава по голяма здравина и устойчивост на фасадата и реакция на огън на цялата система: клас B/s1/d0.

В резултат от изпълнението на мярката обобщения коефициент на топлопреминаване през стените ще се намали от $U_{\text{стени}} = 1,43 \text{ W/m}^2\text{K}$ до $U_{\text{стени}} = 0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕСМ1-В1			
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСМ1 ДПБ Кърджали – Сграда 2 II мъжко гр.Кърджали			
№	Наименование на работите	ед. мярка	Количество
I. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ			
1	ПОДГОТОВКА И ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ	м ²	697,61
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи.) за стени Тип-1 и Тип 2	м ²	638,61
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	м ²	59,0

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м ³	697,61
5	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ, ФАСАДНИ ПРЕДПАЗНИ МРЕЖИ	м ²	890,0
9	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА		
Общо цена за ЕСМ1 без вкл.. ДДС 20%			55 120 лв.
Общо цена за ЕСМ1 с вкл. ДДС 20%			66 144 лв.

**Забележка: Предложените цени са бюджетни с вкл.ДДС 20%.
Да се прецизират след изготвяне на технически проекти !*

След прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **34751 kWh/год**, с паричен еквивалент (финансови икономии) **4800 лв./год**. Икономически живот на мярката **25г**. Срок на откупуване **13,8 г**.

Енергийни изчисления

Име на проекта: ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко

Мярка: **Топлоизолация стени**

Общо инвестиции: **66.144 лв**

Енерг. източник 1: ☒ 1 ☐ 2 газ/пол

Икономии kWh/година: **32.457kWh/година** * 0,130 лв/kWh = 4.220 лв

Икономии kW: **0 kW** * = 0 лв

Енерг. източник 2: ☐ Не ☐ 1 ☒ 2 Ел. енергия

Икономии kWh/година: **2.234kWh/година** * 0,260 лв/kWh = 580 лв

Икономии kW: **0 kW** * = 0 лв

Общо икономии: 4.800 лв

Годишна Е&П: **0 лв**

Нето икономии: 4.800 лв

Икономически живот: **25 Години**

Макс. срок изплащане: **10 Години** (За изчисление на макс. инвестиция)

Реален лихвен %: 2,12%

Рентабилност

Срок на откупуване:	13,8
Срок на изплащане:	16,5
Вътр. норма на възвръщаемост:	5,2 %
Нетна сегашна стойност:	26.223
Коеф. на нетна сегашна стойност:	0,40
Максимална инвестиция	42.895

☒ Мярка за реконструкция

☐ Нерентабилна мярка

☐ Мерки по вътрешния микроклимат

Откажи OK

Енергоспестяваща мярка №B2: Топлинно изолиране на покривна конструкция .

Съществуващо положение:

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Покривът на сградата е един тип - скатен с таванска стоманобетонова плоча с подпокривно пространство височина до билото 2,50 м и покривна дървена конструкция с керемиди. Площта на таванската плоча е 360 м².

Предписаната мярка включва:

-Почистване на подпокривното пространство и полагане на топлоизолационен слой от плочи от минерална вата, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m.K}$ и дебелина 15 см . с обща квадратура 360 кв.м върху таванската плоча на покрива, като следва защитно полиетиленово фолио и изравнителна армирана циментова замазка.

- Полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS-F), с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$ с дебелина 10см по надзида на покрива – 55м² .

**Забележка:* За осигуряване на дълъг експлоатационен срок на хидроизолационната система над 20 години е необходимо битумните хидроизолационни продукти да бъдат SBS (стирол бутадиен стирен) модифицирани. Тази група продукти позволява ефективност при много ниски (-25°) и високи (+100°) . За осигуряване на механична здравина и якост на опън не по-малко от 1200N/50мм на хидроизолата армировката от стъклотъкан интегрирана в хидроизолата да бъде с тегло не по-малко от 190гр/м2. Реакцията на огън е да бъде клас F.

В резултат от изпълнението на мярката обобщения коефициент на топлопреминаване през покрива ще се намали от $U_{\text{покрив}} = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ до $U_{\text{покрив}} = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕСМ2-В2			
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСМ2 ДПБ Кърджали – Сграда 2 II мъжко гр.Кърджали			
№	Наименование на работите	ед. мярка	Количество
II. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ			
1	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО	м2	360,00
2	Подготовка покрив за полагане на топлоизолация покрив	м2	360,00
3		м2	360,00

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА МИНЕРАЛНА БАТА - $\delta = 10\text{cm}$ по покривна плоча покрив		
4	ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНА ЗАМАЗКА 0,05м върну топлоизолация	м2	360,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10\text{cm}$ по надзид покрив.(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи.)	м2	55,0
6	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА по надзид	м ²	55,00
7	ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН		
Общо цена за ЕСМ2 без вкл.. ДДС 20%			19 500 лв.
Общо цена за ЕСМ2 с вкл. ДДС 20%			23 400 лв.

**Забележка: Предложените цени са бюджетни с вкл.ДДС 20%.
Да се прецизират след изготвяне на технически проекти !*

След прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **10429 kWh/год**, с паричен еквивалент (финансови икономии) **1450 лв./год**. Икономически живот на мярката **25г**. Срок на откупуване **16,1 г**.

Енергийни изчисления

Име на проекта:

ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко

Мярка:

Топлоизолация покрив

Общо инвестиции:

23.400 лв

Енерг. източник 1:

☒ 1
☐ 2

газ/сол

Икономии kWh/година:

9.741kWh/година

*

0,130 лв/kWh

=

1.270 лв

Икономии kW

0 kW

*

=

0 лв

Енерг. източник 2:

☐ Не
☐ 1
☒ 2

Ел. енергия

Икономии kWh/година:

688kWh/година

*

0,260 лв/kWh

=

180 лв

Икономии kW

0 kW

*

=

0 лв

Общо икономии

1.450 лв

Годишна Е&П

0 лв

Нето икономии:

1.450 лв

Икономически живот:

25 Години

Макс. срок изплащане

10 Години

(За изчисление на макс. инвестиция)

Реален лихвен %:

2,12%

Рентабилност

Срок на откупуване:

16,1

Срок на изплащане:

20,0

Вътр. норма на възвръщаемост:

3,7 %

Нетна сегашна стойност:

4.503

Коеф. на нетна сегашна стойност:

0,19

Максимална инвестиция

12.958

☒ Мярка за реконструкция

☐ Нерентабилна мярка

☐ Мерки по вътрешния микроклимат

Откажи

OK

Енергоспестяваща мярка №В3: Топлинно изолиране на подова конструкция.

Съществуващо положение:

Подът на сградата е два типа- Тип1 под към земя и Тип 2 под към външен въздух при прохода.

Предписаната мярка включва:

- Полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS-F), с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$ с дебелина 10см за под Тип-2 под към външен въздух с площ 22,50 м².

Изискванията към топлоизолационния слой са същите като в ЕСМ 1

В резултат от изпълнението на мярката обобщения коефициент на топлопреминаване през пода ще се намали от обобщен $U_{\text{под}} = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ до $U_{\text{под}} = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕСМ3-В3			
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСМ3 ДПБ Кърджали – Сграда 2 II мъжко гр.Кърджали			
№	Наименование на работите	ед. мярка	Количество
III. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД			
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10\text{cm}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи.) за под Тип-2 над външен въздух	м ²	22,50
2	ПОЛАГАНЕ НА СИЛИКАТНА ЕКСТЕРИОРНА МАЗИЛКА ПО ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ.	м ²	22,50
	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДАЦИ , НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН		
Общо цена за ЕСМ3 без вкл.. ДДС 20%			1912,50 лв.
Общо цена за ЕСМ3 с вкл. ДДС 20%			2 295 лв.

****Забележка: Предложените цени са бюджетни с вкл.ДДС 20%.***

Да се прецизират след изготвяне на технически проекти !

След прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **2243 kWh/год**, с паричен еквивалент (финансови икономии) **330 лв./год**. Икономически живот на мярката **25г.** Срок на откупуване **7,0 год.**

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Енергийни изчисления	
Име на проекта:	ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко
Мярка:	топлоизолация под
Общо инвестиции:	2.295 лв
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 газьол
Икономии kWh/година:	2.263 kWh/година * 0,130 лв/kWh = 290 лв
Икономии kW	0 kW * = 0 лв
Енерг. източник 2:	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 Ел. енергия
Икономии kWh/година:	160 kWh/година * 0,260 лв/kWh = 40 лв
Икономии kW	0 kW * = 0 лв
Общо икономии	330 лв
Годишна Е&П	0 лв
Нето икономии:	330 лв
Икономически живот:	25 Години
Макс. срок изплащане	10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)
Реален лихвен %:	2,12%
Рентабилност	
Срок на откупуване:	7,0 <input checked="" type="checkbox"/> Мярка за реконструкция
Срок на изплащане:	7,6 <input type="checkbox"/> Нерентабилна мярка
Вътр. норма на възвръщаемост:	13,8 % <input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	4,055
Коеф. на нетна сегашна стойност:	1,77
Максимална инвестиция	2.949
<input type="button" value="Откажи"/> <input type="button" value="ОК"/>	

Енергоспестяваща мярка №B4: Подмяна на дограма.

Съществуващо положение:

Първоначално дограмата на сградата е била дървена слепена и дървена с единично стъкло , но в последствие част от нея е подменена с PVC със стъклопакет. Несменената 120,48 м² дограмата е дървена с единично стъкло и плътни дървени врати без необходимите топлоизолационни качества.

Предписаната мярка включва:

- Предвижда се подмяна на 114,48 м² съществуваща дървена дограма с нова PVC 5 камерен профил и троен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Предвижда се и подмяна на 6,0 м² дървени врати с врати AL с термопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване $U \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕСМ4-В4

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСМ4 ДПБ Кърджали –Сграда 2 II мъжко гр.Кърджали			
№	Наименование на работите	ед. мярка	Количество
IV. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА			
1	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НЕСМЕНЕНА ДОГРАМА	м ²	120,48
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 5-КАМЕРЕН PVC ПРОФИЛ - ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, отваряемост около 35%)	м ²	114,48
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ ОТ AL ПРОФИЛ С ТЕРМОПАКЕТ. (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	м ²	6,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПЕРВАЗИ , БОЯДИСВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ, ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДАЦИ, НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КАМИОН		
Общо цена за ЕСМ4 без вкл.. ДДС 20%			18 372 лв.
Общо цена за ЕСМ4 с вкл. ДДС 20%			22 047 лв.

**Забележка: Предложените цени са бюджетни с вкл.ДДС 20%.
Да се прецизират след изготвяне на технически проекти !*

След прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **29 677 kWh/год**, с паричен еквивалент (финансови икономии) **4150 лв./год**. Икономически живот на мярката **25г**. Срок на откупуване **5,3 г**.

Енергийни изчисления

Име на проекта: ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко

Мярка: Смяна дограма

Общо инвестиции: 22.047 лв

Енерг. източник 1: ☒ 1 ☐ 2 газ/пол

Икономии kWh/година: 27.971 kWh/година * 0,130 лв/kWh = 3.640 лв

Икономии kW: 0 kW * = 0 лв

Енерг. източник 2: ☐ Не ☐ 1 ☒ 2 Ел. енергия

Икономии kWh/година: 1.976 kWh/година * 0,260 лв/kWh = 510 лв

Икономии kW: 0 kW * = 0 лв

Общо икономии: 4.150 лв

Годишна Е&П: 0 лв

Нето икономии: 4.150 лв

Икономически живот: 25 Години

Макс. срок изплащане: 10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)

Реален лихвен %: 2,12%

Рентабилност

Срок на откупуване: 5,3 ☒ Мярка за реконструкция

Срок на изплащане: 5,7 ☐ Нерентабилна мярка

Вътр. норма на възвръщаемост: 18,6 % ☐ Мерки по вътрешния микроклимат

Нетна сегашна стойност: 57.812

Коеф. на нетна сегашна стойност: 2,62

Максимална инвестиция: 37.087


Откажи OK

Енергоспестяваща мярка №С1: Мерки по системите за осветление - Подмяна на осветителната инсталация.

Изкуственото осветление в страните от ЕС консумира 14% от общото количество на употребявана ел. енергия. Основната част от изхвърлянето на парникови газове се получава при производството на горепосочените 14% ел. енергия. Чрез намаляване на консумираната ел. енергия се намаляват от една страна парниковите газове, а от друга - разходите за ел. енергия. А в болшинството случаи се намалява и светлинното замърсяване.

-Тук „екологичните интереси” на обществото съвпадат с икономическите интереси на собствениците на осветителните уреди.

- В ЕУ има 1 милиард инсталирани газоразрядни светлинни източници.



Примерна графика на икономия на средства при саниране чрез подмяна на лампи.

Предвижда се подмяна на 338 бр. вътрешни и 2 бр. външни осветителни тела с нови LED осветителни тела. LED осветителните тела имат по-дълъг живот от другите видове крушки, ако се използват в подходяща среда. Животът им се измерва в десетки хиляди часове, което логично води до не малки спестявания от бъдещата поддръжка и цена на осветлението.

Драстично по-висока е ефективността и по-ниска консумацията на енергия при LED осветлението. Липсва период на загряване при LED крушките и това води до много по-бързо време за включване и по-голяма издръжливост при пускане и спиране. Луминесцентните лампи имат време за светване до 2 секунди, а достигат 60% от стабилния за тях светлинен поток за време от 1 до 2 минути (време за загряване). LED крушките достигат пълния светлинен поток веднага след включването, което означава „мигновено постигане на максимално светене”.

При LED лампите:

- Качеството и яркостта на светлинния поток остават непроменени с времето.
- Излъчват много по-малко топлина (<40°C) в сравнение с обикновените крушки (до 1800°C). Това позволява на LED луните да се вграждат без проблем в

мебели, дървени и пластмасови плоскости, затворени обеми и тела и др. Освен това са безопасни при случаен допир от деца, домашни животни и др.

- По-ниско е отделянето на инфрачервени и ултравиолетови лъчи, което може да означава по-нисък риск от пожар, особено в сравнение с халогенни лунички.
- Няма трептене на светлината при включване.
- Не се изхвърлят в специални контейнери, защото са без живак и без опасни газове.

Те са по-щадящи към околната среда, издържат по-дълго, не водят до вредните емисии на CO₂, както и не съдържат никакви токсични материали.



Фиг.89

При прилагането на тази мярка се предвижда и възстановяване на **нормената осветеност** на сградата.

При наличното осветление се налага често закупуване и подмяна на изгорели осветителни тела, което води до големи разходи при експлоатация, докато при LED осветлението продължителността на живот е 50000 работни часа.

При съществуващата осветителна инсталация се налага да се купуват и заменят осветителни тела с нови, приблизително веднъж на две години, а в някои случаи и повече от един път.

Експлоатационния период за новото LED осветление е:

$$\frac{50000 \text{ раб. ч.}}{10 \text{ часа осв.} \cdot 365 \text{ раб. дни}} = 13,6 \text{ год. експлоатационен период}$$

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Замяната им с LED драстично ще намали разходите за подмяна - ако досега са се подменяли всички лампи по веднъж на 2 години, то след реализирането на ЕСМ-С1, такава подмяна няма да бъде нужна.

Вид	Ед. мощност	Общо	Инсталирана мощност	Брой	Мощност, работещи	Работен режим	Работен режим	Коефициент на едновременност	Σ h.D.P.k инсталирано	Σ h.D.P.k действително
	W	-	W	-	W	h, ч/ден	D, дни/с едм.	-	-	-
LUMiTENSO LED крушка 8W	8	112	896	112	896	10	7	0,65	40768	40768
LUMiTENSO LED тръби 11 W	11	226	2486	226	2486	10	7	0,6	104412	104412
Общи части	0	0	0	74	0	6	7	0	0	0
Общо:			3382	412	3382	9	7	-	145180	145180

Режимът на работа на осветлението е 7 делнични дни по 10 часа, със специфична инсталирана мощност 0,31 W/m².

$$P_{ед.} = \frac{\sum (h * D * P * k)}{h_{cz} (24,0) * D_{cz} (7,0) * A_u (2800)} = 0,31 \text{ W/m}^2$$

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕСМ5-С1			
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСМ5-С1 ДПБ Кърджали – Сграда 2 II мъжко гр.Кърджали			
№	Наименование на работите	ед. мярка	Количество
V. ПОДМЯНА НА ОСВЕТЛЕНИЕ			
1	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОСВ.ТЯЛО	бр.	127
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА LUMiTENSO LED крушка, E27 фасунга, 8W, 2700K	бр.	45
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА LUMiTENSO LED тръба T8 , 120cm, 11W, 4000K	бр.	82
	ОБЩО ЗА МЯРКАТА БЕЗ ДДС		6921,50 лв.
Общо цена за ЕСМ5 с вкл. ДДС 20%			8305,80 лв.

**Забележка: Предложените цени са бюджетни с вкл.ДДС 20%.*

Да се прецизират след изготвяне на технически проекти !

След прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **5686 kWh/год**, с паричен еквивалент (финансови икономии) **1480 лв./год**. Икономически живот на мярката **10г**. Срок на откупуване **5,6 г**.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Енергийни изчисления			
Име на проекта:	ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко		
Мярка:	Смяна осветителни тела		
Общо инвестиции:	8.306 лв		
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 газьол		
Икономии kWh/година:	0 kWh/година	*	0,130 лв/kWh = 0 лв
Икономии kW	0 kW	*	= 0 лв
Енерг. източник 2:	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 Ел. енергия		
Икономии kWh/година:	5.686 kWh/година	*	0,260 лв/kWh = 1.480 лв
Икономии kW	0 kW	*	= 0 лв
Общо икономии	1.480 лв		
Годишна Е&П	0 лв		
Нето икономии:	1.480 лв		
Икономически живот:	10 Години		
Макс. срок изплащане	10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)		
Реален лихвен %:	2,12%		
Рентабилност			
Срок на откупуване:	5,6	<input checked="" type="checkbox"/>	Мярка за реконструкция
Срок на изплащане:	6,0	<input type="checkbox"/>	Нерентабилна мярка
Вътр. норма на възвръщаемост:	12,2 %	<input type="checkbox"/>	Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	4.903		
Коеф. на нетна сегашна стойност:	0,59		
Максимална инвестиция	13.226		
		Откази	ОК

Енергоспестяваща мярка №С2: Подмяна на отоплителната инсталация с нова високоефективна термопомпена инсталация.

Състояние (Съществуващо положение):

Котелната централа е разположена в предвидено за тази цел помещение намиращо се в сутерена на Остър сектор. Монтирани са четири котела –три котела ПЛАМ 350 и един ПЛАМ 600. Два от котлите са окомплектовани с горелки Метеор, а другите два котела Плам 350 са с комбинирана двустепенна горелка “Риело 400” Тип „496 T1” 115-465kW с Рел=0,62 kW за нафта и газ, тъй като болницата е захранена с природен газ. По финансови съображения болницата не използва газ , отоплява се само с газьол.

Циркулацията на топлоносителя е принудителна и се осъществява с монтираните за целта циркулационни помпи /работна и резервна/ в лошо състояние.

Монтираните водоразпределители и тръбната разводка в котелното са от момента на изграждане на котелното и са в недобро състояние. Фуксът е правоъгълен без топлоизолация.

Регулирането на топлоподаването се настройва и регулира по температура на топлоносителя. Пускането и спирането на котлите е ръчно по 3-4 часа сутрин и след обяд по преценка на огняра в зависимост от външната температура.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Тъй като от котелната централа се отопляват всички сгради на болничния комплекс, разпределянето на топлоенергията и разходите са на база топлинна мощност за всяка сграда.

Предписаната мярка:

След прилагане на ЕСМ по ограждащите елементи и осветление, общата необходима топлинна мощност за седемте сгради е 286 kW.

Наименование	Сграда №	Отопляема площ; м2	Мощност отопление kW
Остър сектор	1	2 800	92,0
2-ро мъжко	2	698	34.0
ДКБ	3	171	10.0
Рехабилитация	4	1 335	56.0
Администрация	5	799	33.0
Кухненски блок	6	754	41.0
Архив	7	398	20.0
Общо:		6 955	286.0

Предвижда се подмяна на топлоизточника – котли с дизелово гориво и на старите ОИ, с нови ОВК инсталации, захранвани от нови 3 бр. високоефективни термпомпени агрегати марка «Smart Heat» модел «Aero 150» с единична електрическа максимална мощност 50 kW и единична минимална топлинна мощност от 115 kW. Общата минимална топлинна мощност на термпомпения блок ще бъде **345 kW**, достатъчна за да покрива необходимата за сградите топлинна мощност от 286 kW, с 20% коефициент на запас ($286 \cdot 1.2 = 343.2 \text{ kW}$). За топлоносител системата ще използва вода с температура 55/45°C, която ще захранва таванни конвекторни тела в отопляемите помещения. Коефициентът на трансформация „COP“ по данни на производителя достига, при външна температура на въздуха 2°C (2°C е температурата с най-голяма продължителност през отоплителния сезон) и температура на подаващия топлоносител (вода) с 55°C, тогава SCOP = 3,85.

Поради високоефективността на термпомпената система ще се намали разхода на енергия за отопление. Към момента на обследване въздуха в отопляваните помещения се кондиционира посредством котли на дизелово гориво, климатици и ел.печки , а след реализацията на мярката ще бъдат осъществени икономии вследствие на значително по-високото КПД на системата, и редуциране разходите за отопление след подмяна на горивната

база от леко корабно гориво (дизел) с КПД около 87%, на електроенергия с термopомпен блок, с КПД около 385%.

Мярката включва още доставка и монтаж на таванни конвекторни тела във всички сгради - с изключение на Сграда 1 „Остър сектор” и Сграда 4 „Рехабилитация”, тръбна мрежа във всички сгради - с изключение на Сграда 1 „Остър сектор” и Сграда 4 „Рехабилитация”, циркуляционни помпи, буферни съдове, свързващи и крепежни елементи, сензори и датчици към системата.

- Два от съществуващите 4 бр. котли в котелното ще бъдат демонтирани, а другите два котела ПЛАМ 350 (407 kW) са с подменени комбинирани горелки – на природен газ и дизел, и ще останат за евентуално подпомагане на термopомпената инсталация при продължителен период на ниски температури под 0 °C.

Важно !!!

Двете сгради (Сграда 1 „Остър сектор” и Сграда 4 „Рехабилитация”), по време на обследването са в процес на ремонт и частична подмяна на отоплителни инсталации само за отопление, чрез нова тръбна мрежа на ОИ и панелни радиаторни отоплителни тела, по друга програма. За тях не се предвижда в настоящия доклад подмяна на ОИ и съответно не се предвижда инвестиция за тази подмяна.

По време на последващата експлоатация в режим „ОХЛАЖДАНЕ” за тези две сгради ще трябва да се предвиди затваряне на вентилите от буферните съдове към двете ОИ на двете сгради, с цел избягване на конденз от радиаторните панелни тела. Двете сгради ще бъдат захранвани с топлоносител от новата термopомпена инсталация САМО в режим ОТОПЛЕНИЕ.



Термopомпени агрегати

Инвестиции:

- Демонтажни работи: демонтаж на 2 броя стари негазифицирани котли, демонтаж на стари колектори, стари ЦП и стара тръбна арматура в котелното, демонтажни работи по демонтиране на стари ОИ във всички сгради с изключение на две от тях - Сграда 1, Остър сектор и Сграда 4, Рехабилитация – 8000 лв.
- Разходи за подмяна на оборудване в котелно – две нови циркулационни помпи, два нови колектора – разпределителен и събирателен, тръбна арматура котелно - 10000лв.
- Разходи за изграждане на нова термпомпена група от 3 (три) бр. Термпомпи Аеро 150, в комплект с 3 бр. Буферни съдове по 1000 л, 3 бр. Циркулационни помпи от всяка термпомпа до буферен съд, Свързваща тръбна мрежа от Буферните съдове към колекторите на котелното, 7 бр. Циркулационни помпи монтирани на разпределителния колектор за всяка сграда, тръбна арматура и изолация на тръбната мрежа, датчици и КИПиА, регулираща и управляваща арматура, общи строително-възстановителни дейности – 800 000лв.
- Разходи за изграждане на нови ОВК инсталации във всички сгради с изключение на Сграда 1, Остър сектор и Сграда 4, Рехабилитация – тръбна мрежа, таванни конвекторни тела, регулираща арматура и др. – 220 000 лв.
- **ОБЩО – 1 038 000 лв**

Разпределянето на разходите за ЕСМ С2 е направено на база необходимата мощност за отопление за всяка сграда след мерки показани в следващата таблица.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

					спестяване от ЕСМ С2-термопомпи		
		Отопляем а площ	необходим а мощност	разпределени е стойност ТП по необходима мощност	общо	спестявани я ел.енергия	спестявани я газьол
		м2	kW	лева	kWh	kWh	kWh
Остър сектор	сграда 1	2800	110	330956,52	16992 7	11215	158712
2-ро мъжко	сграда 2	698	42	126365,22	89733	5922	83811
ДКБ	сграда 3	171	12	36104,35	21534	1421	20113
Рехабилит блок	сграда 4	1335	67	201582,61	94258	6221	88037
Администр блок	сграда 5	799	40	120347,83	77730	5130	72600
Кухненски блок	сграда 6	754	50	150434,78	11226 7	7410	104857
Архив	сграда 7	398	24	72208,70	56252	3713	52539
ОБЩО:		6955	345	1038000	62170 1	41032	580669

**Разпределение на разходите за ЕСМ С2 по необходима мощност и спестявания от
мярката**

Допълнителни финансови икономии от 22 342 лв се реализират от смяната на горивната база от промишлен газьол преди ЕСМ С2 и ел.енергия след ЕСМ С2 Тази икономия за всяка сграда от болничния комплекс е показана в следващата таблица:

		отопление смяна горивна база				
		след ЕСМ без ЕСМ С2		след ЕСМ с ЕСМ С2		финансова икономия
		kWh	пр.газьол 0,12лв	kWh	ел енергия 0,26лв	лв
Остър сектор	сграда 1	107611	12913,32	24317	6322,42	6591
2-ро мъжко	сграда 2	42498	5099,76	8287	2154,62	2945
ДКБ	сграда 3	13059	1567,08	2094	544,44	1023
Рехабилитация	сграда 4	45620	5474,40	10309	2680,34	2794
Администрация	сграда 5	42500	5100,00	6595	1714,70	3385
Кухненски блок	сграда 6	43333	5199,96	7516	1954,16	3246
Архив	сграда 7	33459	4015,08	6371	1656,46	2359
общо:		328080	39369,60	65489	17027,14	22342

Разпределение на финансови икономии от смяна горивна база

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Бюджет "Разход на енергия"							
ЕС мерки		Мощностен бюджет		ЕТ крива		Годишно разпределение	
Топлинни загуби							
Тип сграда		ДПБ К-ли IIмъжко		Клим. зона		Клим. зона 8 - Хасково	
Референтни стойности		2016г,					
Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	44,2	176,8	123 441	251,1	175 300	60,9	42 489
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	60,6	19,3	13 468	60,6	42 283	28,3	19 777
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	10,9	6,4	4 433	10,9	7 643	2,8	1 957
6. Разни	14,2	9,4	6 573	9,4	6 573	9,4	6 573
Общо (отопление)	130,0	211,9	147 915	332,1	231 799	101,4	70 796
Обща отопляема площ		698					

Бюджет «Разход на енергия» без ЕСМ С2

Бюджет "Разход на енергия"							
ЕС мерки		Мощностен бюджет		ЕТ крива		Годишно разпределение	
Топлинни загуби							
Тип сграда		ДПБ К-ли IIмъжко		Клим. зона		Клим. зона 8 - Хасково	
Референтни стойности		2016г,					
Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	44,2	176,8	123 441	251,1	175 300	11,9	8 287
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	60,6	19,3	13 468	60,6	42 283	28,3	19 777
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	10,9	6,4	4 433	10,9	7 643	2,8	1 957
6. Разни	14,2	9,4	6 573	9,4	6 573	9,4	6 573
Общо (отопление)	130,0	211,9	147 915	332,1	231 799	52,4	36 595
Обща отопляема площ		698					

Бюджет «Разход на енергия» след ЕСМ С2- подмяна ОИ с термопомпи и смяна на горивна база

За Сграда 2 – II –ро мъжко след прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **83811 kWh/год** топлинна енергия от газьол и **5922 kWh/год** ел.енергия за отопление. В следствие от подмяна на горивната база икономииите са с паричен еквивалент

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

12440 лв./год. Като допълнителна финансова икономия се явяват редуцирането на разходите за експлоатация и поддръжка (заплати на огнярите, разходи по ремонтиране на тръбната мрежа и отоплителните тела - приблизително 5000лв/год. разпределени между седемте сгради по 715лв/год), също и финансови икономии от смяната на горивната база от газьол на ел.енергия **2945 лв./год./**видно от горната таблица/

Икономически живот на мярката **20г.** Срок на откупуване **8,2 г.**

Енергийни изчисления			
Име на проекта:	ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко		
Мярка:	Смяна горивна база с ТП		
Общо инвестиции:	126.365 лв		
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 газьол		
Икономии kWh/година:	83.810kWh/година	*	0,130 лв/kWh = 10.900 лв
Икономии kW	0 kW	*	= 0 лв
Енерг. източник 2:	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 Ел. енергия		
Икономии kWh/година:	5.923kWh/година	*	0,260 лв/kWh = 1.540 лв
Икономии kW	0 kW	*	= 0 лв
Общо икономии	12.440 лв		
Годишна Е&П	-2.945 лв		
Нето икономии:	15.385 лв		
Икономически живот:	15 Години		
Макс. срок изплащане	10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)		
Реален лихвен %:	2,12%		
Рентабилност			
Срок на откупуване:	8,2	<input checked="" type="checkbox"/>	Мярка за реконструкция
Срок на изплащане:	9,1	<input type="checkbox"/>	Нерентабилна мярка
Вътр. норма на възвръщаемост:	8,7 %	<input type="checkbox"/>	Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	69.505		
Коеф. на нетна сегашна стойност:	0,55		
Максимална инвестиция	137.489		

Откажи OK

Енергоспестяваща мярка №СЗ: Инсталиране на соларна система за БГВ /ВЕИ/

Предвижда се инсталиране на две нови групи слънчеви колектори с размери 150x200 см в система за подгръване на вода с бойлери за БГВ.

Две групи от по 6 бр. x 2,3 м2 соларни колектори ще се монтират на плоските покриви на Сграда 1- Остър сектор и на Сграда 6 - Кухненски блок. Те от своя страна ще загряват топлоносител за подгръване на топла вода за БГВ с по един нов двувалентен бойлер 1000 л

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

във всяка от сградите, които са вече монтирани по време на обследването по друга програма. Двата бойлера не са включени като инвестиция в настоящия проект.

Съществуващата група от 4 бр. Слънчеви колектори от покрива на кухнята, ще бъде демонтирана и монтирана отново на покрива на Административната сграда /Сграда 5/ и ще загряват топлоносител за подгряване на топла вода за БГВ за монтирания нов бойлер от 500 л в Административната сграда, който също не е включен в настоящата инвестиционна програма.

Монтираните вече бойлери (2x1000 и 1x500) са с две серпентини за подгряване на водата / двувалентни/, като едната е с топлоносител от соларната система, а другата се захранва от съществуващите 2 бр. газифицирани котли ПЛАМ 350 или от термопомпената инсталация. Отразяването на монтирането на слънчевите колектори в ЕАВ сифтуера е с корекция на КПД на системата за БГВ на от 92% на 186%.

Мярката включва още доставка и монтаж на медна тръбна мрежа от слънчевите колектори до бойлерите, 3 бр. циркуляционни помпи, 3 бр. буферни съдове, свързващи и крепежни елементи, сензори и датчици към системата, управляваща и регулираща арматура, КИПиА.

Инвестиции общо за соларни системи за БГВ – 72 000 лв.

Разпределянето на капиталовложенията за тази мярка е между всички сгради без сгради 3 и 7 , тъй като кухнята и банята се ползва от всички болни:

ЕСМ СЗ –СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА БГВ						
Наименование	Сграда №	Отопляема площ;	капиталовложения за ЕСМЗ	спестявания		
		м2	лева	Общо; kWh/y	ел.енергия kWh/y	топлоенергия kWh/y
Остър сектор	1	2 800	31 569	119 130	39 313	79817
2-ро мъжко	2	698	7 870	22 506	7 427	15079
ДКБ	3	171	0	0	0	0
Рехабилитация	4	1 335	15 052	66 640	21 991	44649
Администрация	5	799	9 008	1 749	577	1172
Кухненски блок	6	754	8 501	66 280	21 872	44408
Архив	7	398	0	0	0	0
Общо:		6 955	72 000	417061	482 550	276815

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

За сграда 2 – II-ро мъжко след прилагане на мярката очакваните енергийни икономии възлизат на **15079 kWh/год** топлинна енергия от газьол и **7427 kWh/год** ел.енергия (подмяна на горивната база). В следствие от подмяна на горивната база икономии са с паричен еквивалент **3890 лв./год.**, както и редуциране на разходите за експлоатация и поддръжка. Икономически живот на мярката **20г.** Срок на откупуване **2,0 г.**

Енергийни изчисления			
Име на проекта:	ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко		
Мярка:	Соларна система за БГВ		
Общо инвестиции:	7.870 лв		
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 газьол		
Икономии kWh/година:	15.079kWh/година	*	0,130 лв/kWh = 1.960 лв
Икономии kW	0 kW	*	= 0 лв
Енерг. източник 2:	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 Ел. енергия		
Икономии kWh/година:	7.427kWh/година	*	0,260 лв/kWh = 1.930 лв
Икономии kW	0 kW	*	= 0 лв
Общо икономии	3.890 лв		
Годишна Е&П	0 лв		
Нето икономии:	3.890 лв		
Икономически живот:	20 Години		
Макс. срок изплащане	10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)		
Реален лихвен %:	2,12%		
Рентабилност			
Срок на откупуване:	2,0	<input checked="" type="checkbox"/>	Мярка за реконструкция
Срок на изплащане:	2,1	<input type="checkbox"/>	Нерентабилна мярка
Вътр. норма на възвръщаемост:	49,4 %	<input type="checkbox"/>	Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	54.985		
Коеф. на нетна сегашна стойност:	6,99		
Максимална инвестиция	34.763		
		Откажи	ОК

Енергоспестяваща мярка №С4: Инсталиране на фотоволтаична централа /ВЕИ/

Съществуващо положение:

Годишното потребление на електроенергия към момента на обследването на комплекса от сгради на ДПБ Кърджали гр. Кърджали, е разпределено както следва:

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Наименование	Сграда №	ОП	топлоенергия в т.ч. 6,6%от ел.енергия	ел.енергия	общо
		м2	kWh	kWh	kWh
Остър сектор	1	2800	226217	132643	358860
2-ро мъжко	2	698	123441	24474	147915
ДКБ	3	171	34616	2203	36819
Рехабилитация	4	1335	109842	42304	152146
Администрация	5	799	126451	9214	135665
Кухненски блок	6	754	175878	114648	290526
Архив	7	398	84222	1653	85875
общо:		6955	880667	327139	1207806

В момента цялото потребление на електроенергия за болничния комплекс от 385319 kWh/y / 327139 kWh/y от ел.консуматори + 58446 kWh/y за отопление/, се осигурява от местното електроразпределително дружество при средна цена 0,26 лв./kWh.

Предписаната мярка включва:

Мярката предвижда монтаж на фотоволтаични панели марка “SunClass 260 Wp” на всеки покрив на сградите, с изключение на Сграда 4. Мярката включва и всички други елементи на централата, вкл. двупосочно мерене на консумираната и отдадената в мрежата на електроснабдителното предприятие електроенергия и инвертори. В разходите се включват и всички необходими разходи за проектиране, доставка и монтаж, както и разходите за присъединяване към електроразпределителната мрежа и въвеждане в експлоатация.

Препоръчва се в договорка със съответното ЕРП, да им клауза за инсталирането на двупосочен електромер, който ще отчита както потребената от мрежата електроенергия, така и произведената, но неоползотворена за собствено ползване, електроенергия от фотоволтаичната централа. В края на всеки месец или тримесечие ще могат да се приспадат съответните стойности на потребена и произведена електроенергия.

По този начин ще се използва цялостния потенциал на енергията от слънцето, дори когато сградата потребява по-малко енергия, отколкото произвежда.

**Забележка – препоръчва се подкастриране на дървета в непосредствена близост до сградите, където ще се инсталират панелите на фотоволтаичната централа, така че да не попада сянка от околни обекти върху фотоволтаичните панели.*

Инвестиция:

Към 2016г. цената на фотоволтаичните централи, заедно с всички допълнителни разходи, възлиза на около 2051 EUR/kWp \approx 4000 лв/ kWp без ДДС (4800 лв/ kWp с включен 20% ДДС)

- Проектиране, доставка и монтаж на ФВц, въвеждане в експлоатация:
- 246 kWp *4000 лв/ kWp = 984 000 лв..
- **Всичко – 1 180 800 лв. с 20% ДДС**

Обосновката за избора на мощността на фотоволтаичната централа е следната:

Годишното потребление на ДПБ Кърджали за 365 работни дни е: 385319 kWh/год. електроенергия и 822221 kWh/год. от промишлен газьол при среднообемна температура в помещенията 16-18°C - режим отопление

При поддържане на проектна температура от 21°C за отопление и след осъществяването на **ЕСМ:В1** (топлоизолиране на външн стени), **ЕСМ:В2** (топлоизолиране на покрив), **ЕСМ:В3** (топлоизолиране на под над външен въздух), **ЕСМ:В4** (подмяна на дограма), **ЕСМ:С1** (подмяна на осветителната инсталация), **ЕСМ:С2** (подмяна на отоплителната система с нови термопомпени агрегати), **ЕСМ:С3** (соларна система за БГВ), разходът за електроенергия ще бъде приблизително **482 550 kWh/год.**, разпределена за:

Наименование	Сграда №	Отопляема площ; м2	Отопление – ел. енергия с Термопомпа; kWh/y	БГВ, Осв, Разни; kWh/y	Общо; kWh/y
Остър сектор	1	2 800	24 317	152 360	176 677
2-ро мъжко	2	698	8 287	28 307	36 594
ДКБ	3	171	2 094	1 591	3 685
Рехабилитация	4	1 335	10 309	68 559	78 868
Администрация	5	799	6 595	5 862	12 457
Кухня	6	754	7 516	159 026	166 542
Архив	7	398	6 371	1 356	7 727
Общо:		6 955	65 489	417061	482 550

При конструкция от скатен покрив – южно изложение са необходими около 7 м² за 1 kWp инсталирана мощност, а независимо от вида на покрива при изложение И/З са необходими около 9 м² за 1 kWp инсталирана мощност. Като са взети предвид изложенията и

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

вида на покривите на отделните сгради, за площта на ФВ панели, които могат да бъдат монтирани на отделните сгради се получава:

Плоски покриви:

Сграда 1, Остър сектор – площ на покрива 700 м², площ за ФВ панели – 560 м², изложение панели – И/З

Сграда 5, Администрация – площ на покрива 400 м², площ за ФВ панели – 320 м² изложение панели – И/З

Сграда 6, Кухненски блок – площ на покрива 773 м², площ за ФВ панели – 618 м² изложение панели – И/З

Скатни покриви:

Сграда 2, Второ мъжко – площ на покрива 357 м², площ за ФВ панели – 288 м², изложение панели – И/З

Сграда 4, Рехабилитация – площ на покрива 480 м², площ за ФВ панели – 177 м², изложение панели - Ю

Сграда 7, Архив-канцеларии – площ на покрива 400 м², площ за ФВ панели – 156 м², изложение панели - Ю



Скица на терена със сградите.

Анализирайки слънцегреенето за гр. Кърджали, покривната фотоволтаична централа би произвеждала:

- при южно изложение 1230 kWh/kWp/година,
- при изложение изток/запад ще произвежда 1100 kWh/kWp/година.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,


№ Сграда	Наименование	Покрив	Изложение	Панели ФВ	Инсталирана мощност ФВ	Интензитет слънцегрее	Произведена ел.енергия
		м2		м2	kWp	kWh/kWp/y	kWh/y
Плоски покриви							
1	Остър сектор	700	И/З	560.0	62.2	1100	68 444
5	Администрация	400	И/З	320.0	35.6	1100	39 111
6	Кухненски блок	773	И/З	618.4	68.7	1100	75 582
Скатни покриви							
2	Второ мъжко	357	И/З	288.0	32.0	1100	35 200
4	Рехабилитация	480	Ю	176.8	25.3	1230	31 066
7	Архив	400	Ю	156.0	22.3	1230	27 411
ОБЩО:		3110		2 119.2	246.0		276 815

ОБЩО:

Инсталирана мощност ФВц: 246 kWp

Произведена ел.енергия от ФВц за година – 276 815 kWh/год.

Вижда се че инсталираната ФВц ще покрива изцяло потреблението на ел.енергия необходимо за отопление с термопомпите (**65 489 kWh/y**) и с останалата произведена електроенергия ще се покрива над 50% от необходимата електроенергия за другите ел.консуматори – БГВ, Осветление, Помпи и Разни.



Принципна схема на фотоволтаик.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

След прилагане на мярката очакваните енергийни спестявания ще възлизат на **276 815 kWh/год**, с паричен еквивалент (финансови икономии) **71 970 лв./год**. Икономически живот на мярката **30г.** Срок на откупуване ***16,4 г.** – без отчитане покачване на цената на електроенергията.

Енергийни изчисления

Име на проекта: ДПБ Кърджали общо

Мярка: **Фотоволтаична система**

Общо инвестиции: **1.180.800 лв**

Енерг. източник 1: ☒ 1 ☐ 2 газьол

Икономии kWh/година: **0 kWh/година** * 0,130 лв/kWh = 0 лв

Икономии kW: **0 kW** * = 0 лв

Енерг. източник 2: ☐ Не ☐ 1 ☒ 2 Ел. енергия

Икономии kWh/година: **276.815 kWh/година** * 0,260 лв/kWh = 71.970 лв

Икономии kW: **0 kW** * = 0 лв

Общо икономии: 71.970 лв

Годишна Е&П: **0 лв**

Нето икономии: 71.970 лв

Икономически живот: **30 Гдини**

Макс. срок изплащане: **10 Гдини** (За изчисление на макс. инвестиция)

Реален лихвен %: 2,12%

Рентабилност

Срок на откупуване: 16,4

Срок на изплащане: 20,4

Вътр. норма на възвръщаемост: 4,4 %

Нетна сегашна стойност: 404.012

Коеф. на нетна сегашна стойност: 0,34

Максимална инвестиция: 643.164

☒ Мярка за реконструкция

☐ Нерентабилна мярка

☐ Мерки по вътрешния микроклимат

Откажи OK

позиция	размер	мярка	ед.цена	стойност
Актуално състояние				
месечна сметка електричество	40213	kWh	0.2600 лв.	10 455 лв.
годишна сметка електричество	482550	kWh	0.2600 лв.	125 463 лв.
фотоволтаична централа	246	kWp	4 800 лв.	1 180 800 лв.

спестяване разходи за електричество и/или приходи от продажби електричество					
	годишно ел. Потребление	246	kWp	1230/1100	276 815 kWh
0	базова година 2017	276 815	kWh	0.2600 лв.	71 972 лв.
1	годишно спестяване 2018	275431	kWh	0.2860 лв.	78 773 лв.
2	годишно спестяване 2019	274054	kWh	0.3146 лв.	86 217 лв.
3	годишно спестяване 2020	272684	kWh	0.3461 лв.	94 365 лв.
4	годишно спестяване 2021	271320	kWh	0.3807 лв.	103 282 лв.
5	годишно спестяване 2022	269963	kWh	0.4187 лв.	113 043 лв.
6	годишно спестяване 2023	268614	kWh	0.4606 лв.	123 725 лв.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

7	годишно спестяване 2024	267271	kWh	0.5067 лв.	135 417 лв.	
8	годишно спестяване 2025	265934	kWh	0.5573 лв.	148 214 лв.	
9	годишно спестяване 2026	264605	kWh	0.6131 лв.	162 220 лв.	
10	годишно спестяване 2027	263282	kWh	0.6315 лв.	166 251 лв.	
	общо спестяване за периода				1 283 480 лв.	
	месечно спестяване				9 723 лв.	
	Период	10	години	завишение	10%	годишно
11	годишно спестяване 2028	261965	kWh	0.6504 лв.	170 383 лв.	
12	годишно спестяване 2029	260655	kWh	0.6699 лв.	174 617 лв.	
28	годишно спестяване 2045	240567	kWh	1.0750 лв.	258 613 лв.	
29	годишно спестяване 2046	239364	kWh	1.1073 лв.	265 040 лв.	
30	годишно спестяване 2047	238167	kWh	1.1405 лв.	271 626 лв.	
	Период	30	години	завишение	3%	
	общо спестяване за периода				6 787 068 лв.	
	месечно спестяване				18 853 лв.	

****Забележка:** От калкулацията в горната таблица става видно, че инвестицията в едно такова фотоволтаично съоръжение се изплаща в рамките на **по-малко от 10 години** от спестените разходи за електроенергия, а функционира минимум още 20 години. Икономическия живот на фотоволтаичните централи е около 30 години, при спад на КПД с 0,5%/година, затова и калкулацията е за такъв период, като за първите 10 години е заложено годишно покачване на цената за електричество с 10%, за да се постигне средната пазарна цена за ЕС, а след това с 3%, колкото е нивото на инфлацията.*

*Следствие на това, след период от 30 години, инвеститорът спестява над **6787068 лв.** от сметки за ел.енергия.*

Направено е разпределяне на капиталовложението за ЕСМ С4 и спестяванията от същата по сгради на база необходима енергия след ЕСМ, без ЕСМ С4 -фотоволтаика. Тези данни са използвани при пресмятане откупуването на мярката в енергийните обследвания за всяка сграда.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

за ЕСМ С4			потребление след ЕСМ без СМ С4			спестяване от ЕСМ С4	стойност ЕСМ С4
Наименование	Сграда №	Отопляема площ;	Отопление – ел. енергия с Термопомпа;	БГВ, Осв, Разни;	Общо;		
		м2	kWh/y	kWh/y	kWh/y	kWh/y	лв.
Остър сектор	1	2 800	24 317	152 360	176 677	125067	543787
2-ро мъжко	2	698	8 287	28 307	36 594	27005	112631
ДКБ	3	171	2 094	1 591	3 685	3146	11342
Рехабилитация	4	1 335	10 309	68 559	78 868	55644	242745
Администрация	5	799	6 595	5 862	12 457	10471	38341
Кухненски блок	6	754	7 516	159 026	166 542	48214	208171
сграда 7 Архив	7	398	6 371	1 356	7 727	7268	23783
Общо:		6 955	65 489	417061	482 550	276815	1180800

За сграда 2 – II-ро мъжко след прилагане на мярката разпределените енергийни икономии възлизат на **27005 kWh/год** ел.енергия (подмяна на горивната база) и **112631 лв** дял от стойността на ЕСМ4. В следствие от подмяна на горивната база икономии са с паричен еквивалент **7020 лв./год.**, както и редуциране на разходите за експлоатация и поддръжка. Икономически живот на мярката **30г.** Срок на откупуване **16 г.**

Енергийни изчисления

Име на проекта: ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко

Мярка: **Фотоволтаична система**

Общо инвестиции: **112.631 лв**

Енерг. източник 1: ☒ 1 ☐ 2 газъпол

Икономии kWh/година: **0 kWh/година** * 0,130 лв/kWh = 0 лв

Икономии kW: **0 kW** * = 0 лв

Енерг. източник 2: ☐ Не ☐ 1 ☒ 2 Ел. енергия

Икономии kWh/година: **27.005 kWh/година** * 0,260 лв/kWh = 7.020 лв

Икономии kW: **0 kW** * = 0 лв

Общо икономии: 7.020 лв

Годишна Е&П: **0 лв**

Нето икономии: 7.020 лв

Икономически живот: **30 Години**

Макс. срок изплащане: **10 Години** (За изчисление на макс. инвестиция)

Реален лихвен %: 2,12%

Рентабилност

Срок на откупуване: 16,0 ☒ Мярка за реконструкция

Срок на изплащане: 19,8 ☐ Нерентабилна мярка

Вътр. норма на възвръщаемост: 4,6 % ☐ Мерки по вътрешния микроклимат

Нетна сегашна стойност: 41.953

Коеф. на нетна сегашна стойност: 0,37

Максимална инвестиция: 62.735

Откажи OK

Симулиране на Енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ чрез програмата EAB Software

Енергоспестяваща мярка №B1: Топлинно изоларине на външни стени

Енергоспестяваща мярка №B4: Подмяна на дограма

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
Външни стени		Прозорци							
A	U	A	U	g	n				
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-				
48,00	1,54	2,52	2,00	0,56	1				
43,48	1,33	2,00	3,91	0,01	1				
Обща площ на фасадата									
72,00	[m²]								
Външни стени		Прозорци							
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-					
67,48	1,40	4,52	2,85	0,32					
ЕС мерки									
48,00	0,30	2,52	2,00	0,56	1				
43,48	0,28	2,00	2,00	0,01	1				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
67,48	0,29	4,52	2,00	0,32					

Топлоизолация стени – С
Подмяна дограма – С

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
Външни стени		Прозорци							
A	U	A	U	g	n				
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-				
114,23	1,54	106,61	5,88	0,57	1				
76,77	1,33								
Обща площ на фасадата									
297,61	[m²]								
Външни стени		Прозорци							
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-					
191,00	1,46	106,61	5,88	0,57					
ЕС мерки									
114,23	0,30	106,61	1,40	0,51	1				
76,77	0,28								
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
191,00	0,29	106,61	1,40	0,51					

Топлоизолация стени –И
Подмяна дограма – И

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
-------	-------------	-------	----------	----	----------	-------	-------------	--------	-----

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
48,00	1,54	4,00	3,91	0,01	1
44,00	1,33				
Обща площ на фасадата					
96,00	[m²]				
Външни стени		Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	
92,00	1,44	4,00	3,91	0,01	
ЕС мерки					
48,00	0,30	4,00	2,00	0,01	1
44,00	0,28				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	
92,00	0,29	4,00	2,00	0,01	

Топлоизолация стени –Юг
Подмяна дограма –Юг

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
-------	-------------	-------	----------	----	----------	-------	-------------	--------	-----

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
122,10	1,54	25,59	2,00	0,56	1
142,04	1,33	7,88	5,88	0,62	1
Обща площ на фасадата					
297,61	[m²]				
Външни стени		Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	
264,14	1,43	33,47	2,91	0,57	
ЕС мерки					
122,10	0,30	25,59	2,00	0,56	1
142,04	0,28	7,88	1,40	0,51	1
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	
264,14	0,29	33,47	1,86	0,55	

Топлоизолация стени –3
Подмяна дограма –3

Енергоспестяваща мярка №B2: Топлинно изоларине покрив

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Покрив</th> <th colspan="4">Прозорци</th> <th></th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>U</th> <th>A</th> <th>U</th> <th>g</th> <th>Наклон</th> <th></th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>-</th> <th>deg</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360,00</td> <td>0,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Север</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Изток</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Юг</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Запад</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>СИ/СЗ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ЮИ/ЮЗ</td> </tr> </tbody> </table>										Покрив		Прозорци					A	U	A	U	g	Наклон		[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	deg		360,00	0,76					Север							Изток							Юг							Запад							СИ/СЗ							ЮИ/ЮЗ
Покрив		Прозорци																																																																						
A	U	A	U	g	Наклон																																																																			
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	deg																																																																			
360,00	0,76					Север																																																																		
						Изток																																																																		
						Юг																																																																		
						Запад																																																																		
						СИ/СЗ																																																																		
						ЮИ/ЮЗ																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Обща площ на покрива</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360,00</td> <td>[m²]</td> </tr> </tbody> </table>										Обща площ на покрива		360,00	[m²]																																																											
Обща площ на покрива																																																																								
360,00	[m²]																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Покрив</th> <th colspan="3">Прозорци</th> <th></th> </tr> <tr> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>g (екв)</th> <th></th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>-</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360,00</td> <td>0,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Покрив		Прозорци				A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)		[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-		360,00	0,76																																											
Покрив		Прозорци																																																																						
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)																																																																				
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-																																																																				
360,00	0,76																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ЕС мерки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360,00</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Север</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Изток</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Юг</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Запад</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>СИ/СЗ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ЮИ/ЮЗ</td> </tr> </tbody> </table>										ЕС мерки						360,00	0,20					Север							Изток							Юг							Запад							СИ/СЗ							ЮИ/ЮЗ															
ЕС мерки																																																																								
360,00	0,20					Север																																																																		
						Изток																																																																		
						Юг																																																																		
						Запад																																																																		
						СИ/СЗ																																																																		
						ЮИ/ЮЗ																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>g (екв)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360,00</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)		360,00	0,20																																																							
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)																																																																				
360,00	0,20																																																																							

Топлоизолиране Покрив

Енергоспестяваща мярка №B3: Топлинно изоларине на под

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Данни за пода</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Състояние</th> <th colspan="2">ЕС мерки</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>U</th> <th>A</th> <th>U</th> </tr> <tr> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> <th>[m²]</th> <th>[W/m²K]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>337,50</td> <td>0,38</td> <td>337,50</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>22,50</td> <td>2,46</td> <td>22,50</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Данни за пода				Състояние		ЕС мерки		A	U	A	U	[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	337,50	0,38	337,50	0,38	22,50	2,46	22,50	0,31												
Данни за пода																																													
Състояние		ЕС мерки																																											
A	U	A	U																																										
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]																																										
337,50	0,38	337,50	0,38																																										
22,50	2,46	22,50	0,31																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> <th>A (нето)</th> <th>U (екв)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360,00</td> <td>0,51</td> <td>360,00</td> <td>0,38</td> </tr> </tbody> </table>										A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	360,00	0,51	360,00	0,38																												
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)																																										
360,00	0,51	360,00	0,38																																										

Топлоизолиране Под

Енергоспестяваща мярка №С1: Мерки по системите за осветление - Подмяна на осветителната инсталация

5. Осветление		10,9 kWh/m²a					
Работен режим	84 ч/седм.	84	84	+1 ч/седм. = 0,13	84		
Едновр.мощност	2,50 W/m²	1,45	2,50	+1 W/m² = 4,38	0,64		8,15
Потребна енергия	kWh/m²a	6,4	10,9		2,8		

Подмяна на вътрешното осветление с ново LED осветление.

Енергоспестяваща мярка №С2: Подмяна на отоплителната инсталация

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление		45,9 kWh/m²a				
U - стени	0,28 W/m²K	1,43	1,43	+ 0,1 W/m²K = 7,96	0,29	49,79
U - прозорци	1,40 W/m²K	5,07	5,07	+ 0,1 W/m²K = 2,01	1,54	38,91
U - покрив	0,25 W/m²K	0,76	0,76	+ 0,1 W/m²K = 4,85	0,20	14,94
U - под	0,40 W/m²K	0,51	0,51	+ 0,1 W/m²K = 4,85	0,38	3,47
Фактор на формата	0,63 -	0,63	0,63		0,63	
Относ. площ прозорци	21,3 %	21,3	21,3		21,3	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,55	0,55		0,50	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,58	0,58	+ 0,1 1/h = 9,36	0,51	3,61
Проектна темп.	21,0 °C	17,0	21,0	+ 1 °C = 19,78	21,0	
Темп. с понижение	21,0 °C	21,0	21,0	+ 1 °C = 0,00	21,0	
Приноси от						
Вентилация (отопл.)	kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление	kWh/m²a	2,84	5,38		1,26	
Други	kWh/m²a	3,03	3,34		3,06	
Нетна енергия	kWh/m²a	117,5	166,8		40,4	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	95,0 %	82,0	82,0		95,0	19,31
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0		97,0	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	kWh/m²a	153,9	218,5		45,7	
КПД на топлоснабд.	87,0 %	87,0	87,0		385,0	109,24
Потребна енергия	kWh/m²a	176,8	251,1		11,9	

Главен прозорец отопление - КПД на VRF системата за отопление 385%

Ефективност разпределителна мрежа – 0,95 след подмяна .

Енергоспестяваща мярка №С3: Соларна инсталция за БГВ

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ 60,6 kWh/m²a						
БГВ - консумация	1 350 l/m²a	430	1 350	+ 10 l/m² = 0,39	1 350	
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след смесване	m³	300	942		942	
Нетна енергия	kWh/m²a	14,9	46,6		46,6	
Ефект.разпред.мрежа	95,0 %	95,0	95,0		95,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0		97,0	
Е_П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	kWh/m²a	16,8	52,7		52,7	
КПД на топлоснабд.	87,0 %	87,0	87,0		186,0	32,24
Потребна енергия	kWh/m²a	19,3	60,6		28,3	

БГВ - КПД на системата за топлоснабд. 186% - Соларна инсталация за БГВ

Прозорецът “Енергиен бюджет” показва еталонните стойности за сградата и изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент както и общата им сума.

Бюджет "Разход на енергия"		ЕС мерки	Мощностен бюджет	ЕТ крива	Годишно разпределение	Топлинни загуби	
Тип сграда		Потребителски - ДПБК-лиллмъжко		Клим. зона	Клим. зона 8 - Хасково		
Референтни стойности		2016г,					

Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	45,9	176,8	123 441	251,1	175 300	11,9	8 287
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	60,6	19,3	13 468	60,6	42 283	28,3	19 777
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	10,9	6,4	4 433	10,9	7 643	2,8	1 957
6. Разни	9,4	9,4	6 573	9,4	6 573	9,4	6 573
Общо (отопление)	126,8	211,9	147 915	332,1	231 799	52,4	36 595

Обща отопляема площ	698
---------------------	-----

Енергиен бюджет – СЛЕД ЕСМ без ЕСМ-С4 ФВи

Разходът на енергия за отопление след въвеждане на горепосочените мерки е **11,9 kWh/m²y**, което означава, че след изпълнението на предложените мерки,

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,


годишният разход на енергия, ще е по-малък от базовата линия и от еталонния разход за 2016г. – **45,9 kWh/m²y**

Прозорец „Мощностен бюджет“ показва необходимата мощност за отопление в Състояние, Базова линия и След ЕСМ .

Бюджет "Разход на енергия" ЕС мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби						
Тип сграда	ДПБ К-ли II мъжко		Клим. зона	Клим. зона 8 - Хасково		
Референтни стойности	2016г.		Изчислителна температура	-14,0		
Параметър	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
	W/m ²	kW	W/m ²	kW	W/m ²	kW
1. Отопление	112,8	79	123,4	86	48,3	34
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Мощностен бюджет


Връзката между разхода на енергия и външната температура е показан в прозорец “ЕТ крива”.



ЕТ крива (състояние, базова линия, след ЕСМ *без ЕСМ-С4 ФВц*)

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

От прозореца “Годишно разпределение” може да се получи представа за размера на разхода при текущото **Състояние**, на разхода на енергия при **Базова линия** и **След въвеждане на ЕСМ без ЕСМ-С4 ФВц**.



Годишно разпределение на енергията.

Прозорецът “ЕС мерки” показва симулираните мерки спрямо годишния специфичен и пълен разход.

Бюджет "Разход на енергия" ЕС мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби			
Тип сграда		Потребителски - ДПБК-лиИІмъжко	
		Клим. зона	
Референтни стойности		2016г,	
		Клим. зона 8 - Хасково	
Параметър	kWh/m²	kWh/a	Действ. kWh/a
1. Отопление: U - стени	49,79	34 751	34 751
1. Отопление: U - прозорци	38,91	27 159	27 159
1. Отопление: U - покрив	14,94	10 429	10 429
1. Отопление: U - под	3,47	2 423	2 423
1. Отопление: Инфилтрация	3,61	2 518	2 518
1. Отопление: Ефект.разпред.мрежа	19,31	13 481	13 481
1. Отопление: КПД на топлоснабд.	109,24	76 252	76 252
3. БГВ: КПД на топлоснабд.	32,24	22 505	22 505
5. Осветление: Едновр.мощност	8,15	5 686	5 686
Общо - отопление		279,66	195 204

Годишен ефект от симулираните енергоспестяващи мерки.

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Списък от енергоспестяващи мерки

В следващата таблица са показани осемте ЕСМ по срок на откупуване.

№	Наименование на ЕСМ	Топлинна енергия	Ел. енергия	Икономия		Анализ		
		Пром газьол				Инвестиция	Нето икономии	Срок на откупуване
		kWh		kWh	%	лв.	лв.	год.
1	ЕСМ7-С3 Соларна система за БГВ	15079	7427	22506	11,53%	7870	3891	2,0
2	ЕСМ4-В4 Подмяна на дограма	27971	1958	29677	15,20%	22047	4145	5,3
3	ЕСМ5-С Подмяна осветителни тела		5686	5686	2,91%	8306	1478	5,6
4	ЕСМ6-С2 Подмяна отоплителната система с термопомпена инсталация	83810	5923	89733	45,97%	126365	15380	8,2
5	ЕСМ3-В Топлоизолиране на под	2263	160	2423	1,24%	2 295	336	6,8
6	ЕСМ2-В2 Топлоизолиране на покрив	9741	688	10429	5,34%	23400	1445	16,2
7	ЕСМ1-В1 Топлоизолиране на стени	32457	2294	34751	17,80%	66144	4816	13,7
Общо без ЕСМ8-С4 ФВц		171321	24136	195205	100%	256427	31492	8,1
8	ЕСМ8-С4 Фотоволтаична централа		27005	27005	100%	112631	7021,3	16,0
Общо за всички мерки с отчитането на ЕСМ8-С4 ФВц		171321	51141	222210	100%	369058	38513,4	9,6

4.2. Техничко - икономическа оценка на мерките.

Техничко- икономическата оценка на ЕСМ и възможните варианти за тяхното прилагане се извършва с помощта на софтуерен продукт ENSI "Финансови изчисления, версия 6.26. Софтуерът е разработен за бързо изчисляване на икономическите параметри на проектите за енергийна ефективност.

Изчисления на рентабилността.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Въвеждане на данните за проекта

В прозорец "Данни за проекта се въвеждат:

- ❑ номинален лихвен процент- 5,8%;
- ❑ процент инфлация- 3,6 %
- ❑ цени на енергията.

Нов

Данни за проекта

Входни данни за проекта | Данни | Цени на енергията

Име на проекта: ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко *

Изчислителен метод: ☒ Енергия (kWh/год.) ☐ В пари

Валута: лв

Ном. лихвен процент: 5,8 % *

Процент на инфлация: 3,6 % *

Реален лихвен %: 2,1 %

(*) въведи задължително

Следващ>> Откажи

Промяна

Данни за проекта

Входни данни за проекта | Данни | Цени на енергията

Изчислено от: Контакт ОСД *

Адрес: София

Телефонен номер:

(*) въведи задължително

Следващ>> ОК Откажи

Нов

Данни за проекта

Входни данни за проекта | Данни | Цени на енергията

	Цена на енергията	Цена за мощност
1: газьол	0,130 лв/kWh	0,00 лв/kW *
2: Ел. енергия	0,260 лв/kWh	0,00 лв/kW
3: Газьол/Газ	0,000 лв/kWh	0,00 лв/kW
4:	0,000 лв/kWh	0,00 лв/kW

(*) въведи задължително

Следващ>> ОК Откажи

Общи данни за проекта.

Въвеждане на мерки

Очакваните икономии се въвеждат в kWh/год.

Последователно се въвеждат данните за всяка приложима ЕСМ:

- ❑ наименование на ЕСМ; общо инвестиции, лв.; икономии, kWh/год.; годишни експлоатационни разходи и разходи по поддръжка; икономически живот;

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

- максимален срок за изплащане (използва се за изчисление на максималната рентабилна инвестиция).

„Икономически живот” /срок на действие/ на мерките се съобразява с изискванията на „Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата почл. 10, ал. 1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания”, В сила от 10.04.2009 г., Обн. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., посочени в примерния списък към чл.21 –Приложение № 5.

Мерки

Проект:

ДПБ К-ли Сграда 2 2-ро мъжко

Всички мерки

Рентабилни мерки

Мерки за реконструкция

Мерки по вътрешния микроклимат

PIR

Нерентабилна мярка

Мерки	Инвестиция	Нето икономии	PB	PO	IRR	NPV	NPVQ	Макс. инвестиция		
								1)	2)	
Соларна система за БГВ	7.870	3.890	2,0	2,1	49%	54.985	6,99	34.763	10,0	ОБЩО Инвестиция:
Смяна дограма	22.047	4.150	5,3	5,7	19%	57.812	2,62	37.087	10,0	
Топлоизолация под	2.295	330	7,0	7,6	14%	4.055	1,77	2.949	10,0	Икономии:
Смяна осветителни тела	8.306	1.480	5,6	6,0	12%	4.903	0,59	13.226	10,0	
Смяна горивна база с ТП	126.365	15.315	8,3	9,2	9%	68.614	0,54	136.863	10,0	Срок на откупуване:
Топлоизолация стени	66.144	4.800	13,8	16,5	5%	26.223	0,40	42.895	10,0	
Фотоволтаична система	112.631	7.020	16,0	19,8	5%	41.953	0,37	62.735	10,0	Срок на изплащане:
Топлоизолация покрив	23.400	1.450	16,1	20,0	4%	4.503	0,19	12.958	10,0	

Мерки

Нов

Промяна

Изтрий

Реален лихвен %:

2,1 %

Печат

Затвори

1) Макс. инвестиция с 2) год. срок на изплащане

Списък от ЕСМ подредени по показател "NPVQ".

Модулът на софтуерния продукт „Изчисление на рентабилността” определя рентабилността чрез показателите за оценка на инвестициите:

Срок на откупуване (PB) – 9.6 години - най-елементарният начин за оценка на конкретна инвестиция.

Срок на изплащане (PO), при реален лихвен процент 2,1 % се изчислява на 10.9 години.

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR) показва рентабилността на инвестицията и за всички мерки е по-голяма от реалния лихвен %.

Нетна сегашна стойност (NPV) - икономии, които ще се генерират след няколко години, ще имат по-малка сегашна стойност. Показва каква сума ще остане след като от сконтираните нетни спестявания (нетен паричен поток) за периода на проекта приспадне

началната инвестиция, извършена в „нулевата година”. Проектът е печеливш, ако $NPVQ > 0$ (инвестицията е рентабилна).

Всички предложени ЕСМ в настоящето енергийно обследване са рентабилни.

5. Оценка на екологичния ефект от избраните мерки:

Оценката е направена, като спестената топлинна енергия е умножена с коефициента на екологичен еквивалент на използваният енергоресурс - топлинна енергия получена чрез изгаряне на газбол $f_i = 267 \text{ g CO}_2/\text{kWh}$, топлинна енергия получена от електроенергия $f_i = 819 \text{ g CO}_2/\text{kWh}$, след прилагане на 8^{те} ЕСМ, избрани от Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, към ЗЕЕ.

Енергийните характеристики за годишен разход на енергия имат екологичен еквивалент на емисии въглероден диоксид, който се определя по потребна енергия:

$$E_c P = \left(\sum_{i=1}^m Q_i \cdot f_i \right) \cdot 10^{-6} = 1205,7 (\text{тонове} / \text{год. CO}_2)$$

□ $E_c P$ - количество емисии CO_2 (тонове);

□ Q_i – количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия, (kWh);

□ f_i – коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия, (g/kWh)- по Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

Полученият резултат от икономия на енергия и спестени емисии е показан в следващата таблица :

Икономия на енергия

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ	Ел. енергия	Топлинна енергия	g CO2/kWh		t/y
		промишлен газъол			
	kWh	kWh	ел.енергия	пром. газъол	-
ЕСМ1-В1: Топлоизолиране на стени	683	34068	819	267	9,66
ЕСМ2-В2: Топлоизолиране на покрив	205	10224	819	267	2,90
ЕСМ3-В3: Топлоизолиране на под	48	2375	819	267	0,67
ЕСМ4-В4: Подмяна на дограма	583	29094	819	267	8,25
ЕСМ5-С1: Подмяна осветителни тела	5686		819	267	4,66
ЕСМ6-С2:Подмяна отоплителната система с термopомпена инсталация	1764	87969	819	267	24,93
ЕСМ7-С3: Соларна система за БГВ	-5 825	28 330	819	267	2,79
Общо:	3144	192060			
ОБЩО без ЕСМ8-С4 ФВц	195204				53,86
ЕСМ8-С4: Инсталиране на фотоволтаична централа	27005		819		22,12
ОБЩО С ЕСМ8-С4 ФВц	222209				75,97

6. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СГРАДАТА ПРИ АКТУАЛНО (КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕ) СЪСТОЯНИЕ И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ЕСМ

6.1.Потребна и първична енергия при актуално състояние на сградата

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Базова линия						
Специфичен разход	процент	Потребна		Първична		CO2
Отопл. -пром газьол	70,64%	234,5	163 730	258,0	180 103	43,72
Отопл. - ел. енергия	4,99%	16,6	11 570	49,7	34 709	9,48
Вент.	0,00%	0,0	0	0,0	0	0,00
БГВ - пром газьол	12,23%	40,6	28 330	44,7	31 163	7,56
БГВ - ел.енергия	6,02%	20,0	13 953	60,0	41 860	11,43
Помпи -ел.	0,00%	0,0	0	0,0	0	0,00
Осв -ел.	3,28%	10,9	7 643	32,7	22 929	6,26
Разни -ел.	2,83%	9,4	6 573	28,2	19 719	5,38
Общо	100,00%	332	231 799	473,3	330 483	83,83
				EP _{баз.л.}		

Потребна и първична енергия на сградата при актуално състояние

$EP_{б.л} = 332,0 \text{ kWh/m}^2$ – потребна /базова линия/

$EP_{б.л} = 473,3 \text{ kWh/m}^2$ – първична /базова линия/

EP – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление и разни уреди, изчислен по методите, определени в Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради (изм.и доп. бр. 27 на ДВ от 2015, попр. бр.31 от 2015г.),

6.2.Потребна и първична енергия на сградата по норми действащи към момента на обследване – 2016г.

Еталон 2016 год.			
Специфичен разход	Потребна		Първична
Отопление	45,9	32038,2	50,49
Вентилация	0	0	0
БГВ	60,6	42298,8	181,8
Помпи - отопление	0	0	0
Осветление	10,9	7608,2	32,7
Разни	9,4	6561,2	28,2
Общо	126,8	88506,4	293,19
			EP ₂₀₁₆

Потребна и първична енергия на сградата по действащите към момента норми

$EP = 126,8 \text{ kWh/m}^2$ – потребна енергия /еталон 2016г./

$EP = 293.19 \text{ kWh/m}^2$ – първична енергия /еталон 2016г./

EP – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление и разни уреди, изчислен по методите, определени в Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради (изм.и доп. бр. 27 на ДВ от 2015, попр. бр.31 от 2015г.),

6.3.Потребна и първична енергия на сградата, след въвеждане на енергоспестяващи мерки без ЕСМ8-С4:ФВц.

СЛЕД ЕСМ					
Специфичен разход	Потребна		Първична		CO2
Отопл. – пром газьол	0	0	0	0	0
Отопл. – ел. енергия	11,9	8 287	35,7	24 861	6,79
Вент.	0,0	0	0,0	0	0,00
БГВ ел	0,0	0	0,0	0	0,00
БГВ газьол	28,3	19 777	84,9	59 331	16,20
Помпи -ел.	0,0	0	0,0	0	0,00
Осв -ел.	2,8	1 957	8,4	5 871	1,60
Разни -ел.	9,4	6 573	28,2	19 719	5,38
Общо	52,4	36 594	157,2	109 782	29,97
ФВц	-38,7	-27 005	-116,1	-81 015	-22,12
			41,1		7,85
			EP _{есм}		

Потребна енергия на сградата след прилагане на ЕСМ

$EP_{есм} = 52,4 \text{ kWh/m}^2$ – потребна енергия след ЕСМ;

$EP_{есм} = 157,2 \text{ kWh/m}^2$ – първична енергия след ЕСМ;

6.4. Определяне енергийния клас на сградата при актуално състояние.









За да се определи принадлежността на сградата към определен клас от скалата на

енергопотреблението е необходимо да се сравнят енергийните характеристики.









$$EP_{\min} = 451 \text{ kWh/m}^2 < EP_{\text{баз.л}} = 473.3 \text{ kWh/m}^2 < EP_{\max} = 563 \text{ kWh/m}^2$$

Сградата попада в **енергиен клас “Е”**, от „Скала на класовете на енергопотребление на видовете категории сгради”, съгласно *Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради (изм.и доп. бр. 27 на ДВ от 2015, попр. бр.31 от 2015г.)*, Приложение №10, към чл.6, ал.3 – Скала на класовете на енергопотребление на видовете категории сгради–т.2, б. „в” – лечебни заведения /Сгради за здравеопазване/:

в). лечебни заведения

Клас	EPmin, kWh/m ²	EPmax, kWh/m ²	СГРАДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
A+	<	70	
A	70	140	
B	141	280	
C	281	365	
D	366	450	
E	451	563	
F	564	675	
G	>	675	

Класификация сгради за здравеопазване

Скала на енергопотреблението по първична енергия за жилищни сгради	Актуално състояние
	
	
	
	
	
	
	

Класификация на лечебното заведение при актуално състояние, към момента на обследване.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)

(1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m², съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "В" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;
2. "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;
3. "А" - за сгради с близко до нулата потребление на енергия;
4. "А+" - за сгради, надвишаващи националните изисквания за сгради с близко до нулата потребление на енергия.

Фиг.124 Съответствие с изискванията за енергийна ефективност - чл.6 от **Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради (изм.и доп. бр. 27 на ДВ от 2015, попр. бр.31 от 2015г.)**

– **Сградата не съответства** на минималните нормативни изисквания при актуалното си състояние, посочени в **Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради, чл. 6, ал.1, т.2, .**

6.5. Определяне енергийния клас на сградата след прилагане на 7бр. ЕСМ без ЕСМ-С:4 Фотоволтаична централа.

След изпълнение на предложените енергоспестяващи мерки:

$$EP_{\min} < EP < EP_{\max} \text{ или}$$

$$141 \text{ kWh/m}^2 \leq 157,2 \text{ kWh/m}^2 \leq 280 \text{ kWh/m}^2,$$

което означава, че сградата след прилагане на ЕСМ ще отговаря на изискванията за **енергиен клас "В"**.

Скала на енергопотреблението по първична енергия за жилищни сгради	СЛЕД ЕСМ
A	
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Класификация на сградата за здравеопазването след ЕСМ









След прилагане на седемте броя ЕСМ, без ЕСМ 8 – С4: ФВц, сградата ще бъде класифицирана в клас „В” .

6.6. Определяне енергийния клас на сградата след прилагане на 8бр. ЕСМ включително и ЕСМ8-С4 Фотоволтаична централа.

След изпълнение на всички от предложените енергоспестяващи мерки вкл. и ЕСМ8-С4 Фотоволтаичната централа ще спести допълнително с 38.7 kWh/m² ел енергия , която е 116.1 kWh/m² първична. Или първичната енергия след ЕСМ8-С4 ще бъде **41.13 kWh/m²**

Приложение №10, към чл.6, ал.3 – Скала на класовете на енергопотребление на видовете категории сгради – т.2 Сгради за обществено обслужване:










➤ **в) Лечебни заведения - сгради за здравеопазване**

Клас	EP _{min} , kWh/m ²	EP _{max} , kWh/m ²	СГРАДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
A+	<	70	
A	70	140	
B	141	280	
C	281	365	
D	366	450	
E	451	563	
F	564	675	
G	>	675	

Класификация на сгради за здравеопазване

$$EP < EP_{\max} \text{ или } 41.13 \text{ kWh/m}^2 < 70 \text{ kWh/m}^2 ,$$

и съответства на клас „А+”, което означава, че сградата след прилагане на всички ЕСМ, ще отговаря на изискванията за енергиен клас “А+“ за сгради, надвишаващи националните изисквания за сгради с близко до нулата потребление на енергия

Скала на енергопотреблението по първична енергия за административни сгради	След Всички ЕСМ
A+ 	 A+
A 	
B 	
C 	
D 	
E 	
F 	
G 	

Класификация на сградата за здравеопазване, след ЕСМ със ФВц .

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От извършеното енергийно обследване на сградата, при съществуващото състояние са направени следните изводи:

Ограждащите строителни елементи, не съответстват на нормативните изисквания от *НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност в сгради, (Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.), (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.)(Обн., ДВ, бр. 27 от 2015 г.)*

Състоянието на отоплението е неефективно – неравномерно отопление в различните отопляеми зони.

Ограждащите конструктивни елементи не отговарят на топлофизичните изисквания към момента на обследването.

Годишният базов разход на енергия за отопление при съществуващото състояние е значително по-висок от еталонния, вследствие на лошото състояние на ограждащите елементи и ниската ефективност на отоплителната система на сградата.

Предлагат се 8 ЕСМ на обща стойност 369058 лв., при изпълнението на 7 от които ще се намали разхода на енергия за отопление и различните по вид консуматори до 52,4 kWh/m² или 36595 kWh/y.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

След изпълнението на ЕСМ №8 С4 Фотоволтаична централа – цялото потребление на ел.енергия за отопление и половината от ел.енергията за другите ел консуматори на сградата ще бъде захранвано от ВЕИ (на 100%).

След изпълнението на пакета от ЕСМ ще бъдат спестени емисии въглероден диоксид в общ размер на 76 t/y CO₂.

Към момента на обследването сградата е с енергийни характеристики, при които принадлежи към клас „Е” от скалата на енергопотреблението и **не отговаря** на изискванията съгласно Чл. 6, ал.1, т.2 – стойността на интегрираната енергийна характеристика да съответства най-малко на клас „С” от „Скала на класовете на енергопотребление на видовете категории сгради” - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;

При изпълнение на предложените 7 бр. ЕСМ, сградата ще има първична енергия отговаряща на енергиен клас „В” съгласно *НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност в сгради, (Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.), (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.)(Обн., ДВ, бр. 27 от 2015 г.)*

При изпълнение на предложените 8 бр. ЕСМ, вкл. ЕСМ №8-С4 ФВц, сградата ще има първична енергия отговаряща на **енергиен клас „А+” за сгради, надвишаващи националните изисквания за сгради с близко до нулата потребление на енергия.**

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез *енергийният мониторинг* се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно ниво. Анализа на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониторинг

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух;
2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения;
3. Термометри за измерване на температурите на подаващия и връщащия топлоносител (вътрешен отоплителен кръг);
4. Дебитомер за определяне разхода на топлинна енергия;
5. Електромери.
6. Уреди за отчитане на работените часове на основни системи или консуматори.

Предписания за разположение на термометрите

1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.
2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор.

Добре е да има и на представителни етажи, както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации

Отговорните за сградите технически лица трябва да притежават копие от издаденият сертификат, след изпълнение на Енергоспестяващите мерки /ЕСМ/, предписани от одитиращата фирма, за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към енергийните показатели вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до нормативно позволеното.

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с копие до одитиращата фирма:

1. Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни уреди.
2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично.
3. Отчитат се и температурите на входа и изхода на вътрешния отоплителен кръг - седмично.
4. Отчита се разхода на гориво (за котли работещи с различни видове горива) – седмично.
5. Отчита се потребената енергия от електромера.
6. Отчитат се наработените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Про цедури за ежеседмичен енергиен мониторинг

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.
 2. Отчитат се показанията от разходомера (дебитомера) и електромера и се изчислява специфичното потребление на енергия.
 3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения. *Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация.*
- При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри според световния опит са:

- грешна настройка на системата за автоматичен контрол;
- голям процент отворени врати и прозорци;
- повреда в източника на топлина;
- течове в разпределителната мрежа;

- неправилно регулиране на горивния процес;

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последици. Така също може да се определят разходите за енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и отстраняването им.

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите

- Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;
- Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди;
- Проверят се системите за поддържане на микроклимата в сградите.
- Проверят се електрическите инсталации;
- Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, подове и покрив. При наличието на проблеми със счупени прозорци, автоматиката на входните врати и др., своевременно се отстраняват;
- Техническото лице по поддръжката на сградните инсталации се информира за необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се зададат в сградата и да се поддържат през отоплителния сезон;
- Трябва да се следи за отваряне на прозорците и на вратите, което води до преразход на топлина;
- Всяка седмица трябва да се отчитат данните от разходомера, средноседмичната температура на външния въздух, средноседмичната температура в представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила енергийния одит.
- При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се избегнат неточности в данните;
- След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията си.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

Примерна бланка за събиране на информация от отговорник на сградата

Месец									
<i>Януари-седмица I-ва</i>	9ч. 17ч	9ч. 17ч	9ч. 17ч		
Външна температура, °C (средна)									
Вътрешна температура, °C (средна) 1.									
Разход на енергия, kWh									
Разход на гориво, л									
Температура на входа на сградната инсталация, °C									
Температура на изхода на сградната инсталация, °C									
Температура на входа на клон 1, °C									
Температура на изхода на клон 1, °C									

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- 1. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, “Закон за енергийната ефективност”*
- 2. Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, (Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.), (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.)*
- 3. Наредба № 7 от 14 Април 2015 г. за енергийна ефективност на сгради, обн. в ДВ №27 от 14 .04. 2015г.*
- 4. НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“ в сила от 22.11.2013 г., издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие, обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г.*
- 5. Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите*

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

6. Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектирани, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
7. Наредба №РД-16-301 от 20 март 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.
8. Наредба №РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
9. Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределение на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания”, В сила от 10.04.2009 г., Обн. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г.
- 10.Министерство на регионалното развитие и благоустройството “Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради”, БСА 11/2005 г.
- 11.Технически Университет – София, “Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г.
- 12.Технически Университет – София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г. /в съответствие с Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради/
- 13.Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I ч., “Техника” 1990 г.
- 14.Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II ч., “Техника” 2001 г.
- 15.Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника” 1993 г.
- 16.Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите.
- 17.Директива 89/106 на ЕС за уеднаквяване на нормативните уредби по отношение на строителните продукти
- 18.Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.
- 19.Стандарти, технически норми, методи и принципи на добра европейска практика.
- 20.Закон за енергетиката.
- 21.Закон за енергийната ефективност.
- 22.Закона за националната стандартизация.

Обследване за енергийна ефективност на ДПБ Кърджали –Сграда 2 II-ро мъжко гр.Кърджали,

23.Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г.

24.Наредба № РД-16-348 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

25.Наредба № РД-16-932 за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и климатични инсталации.

26.Лекционните материали от курса проведен под ръководството на проф.д-р инж.Н.Калоянов.

27.Софтуерен продукт EAB Software - Версия НС 1.0, разработен от проф.д-р инж.Н.Калоянов